



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



Isolamento acustico: norme e riferimenti legislativi


Ing. Matteo Borghi

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.


QUANDO UN AMBIENTE È
«ACUSTICAMENTE CONFORTEVOLE»?




Adeguato isolamento a rumori «ESTRANEI»

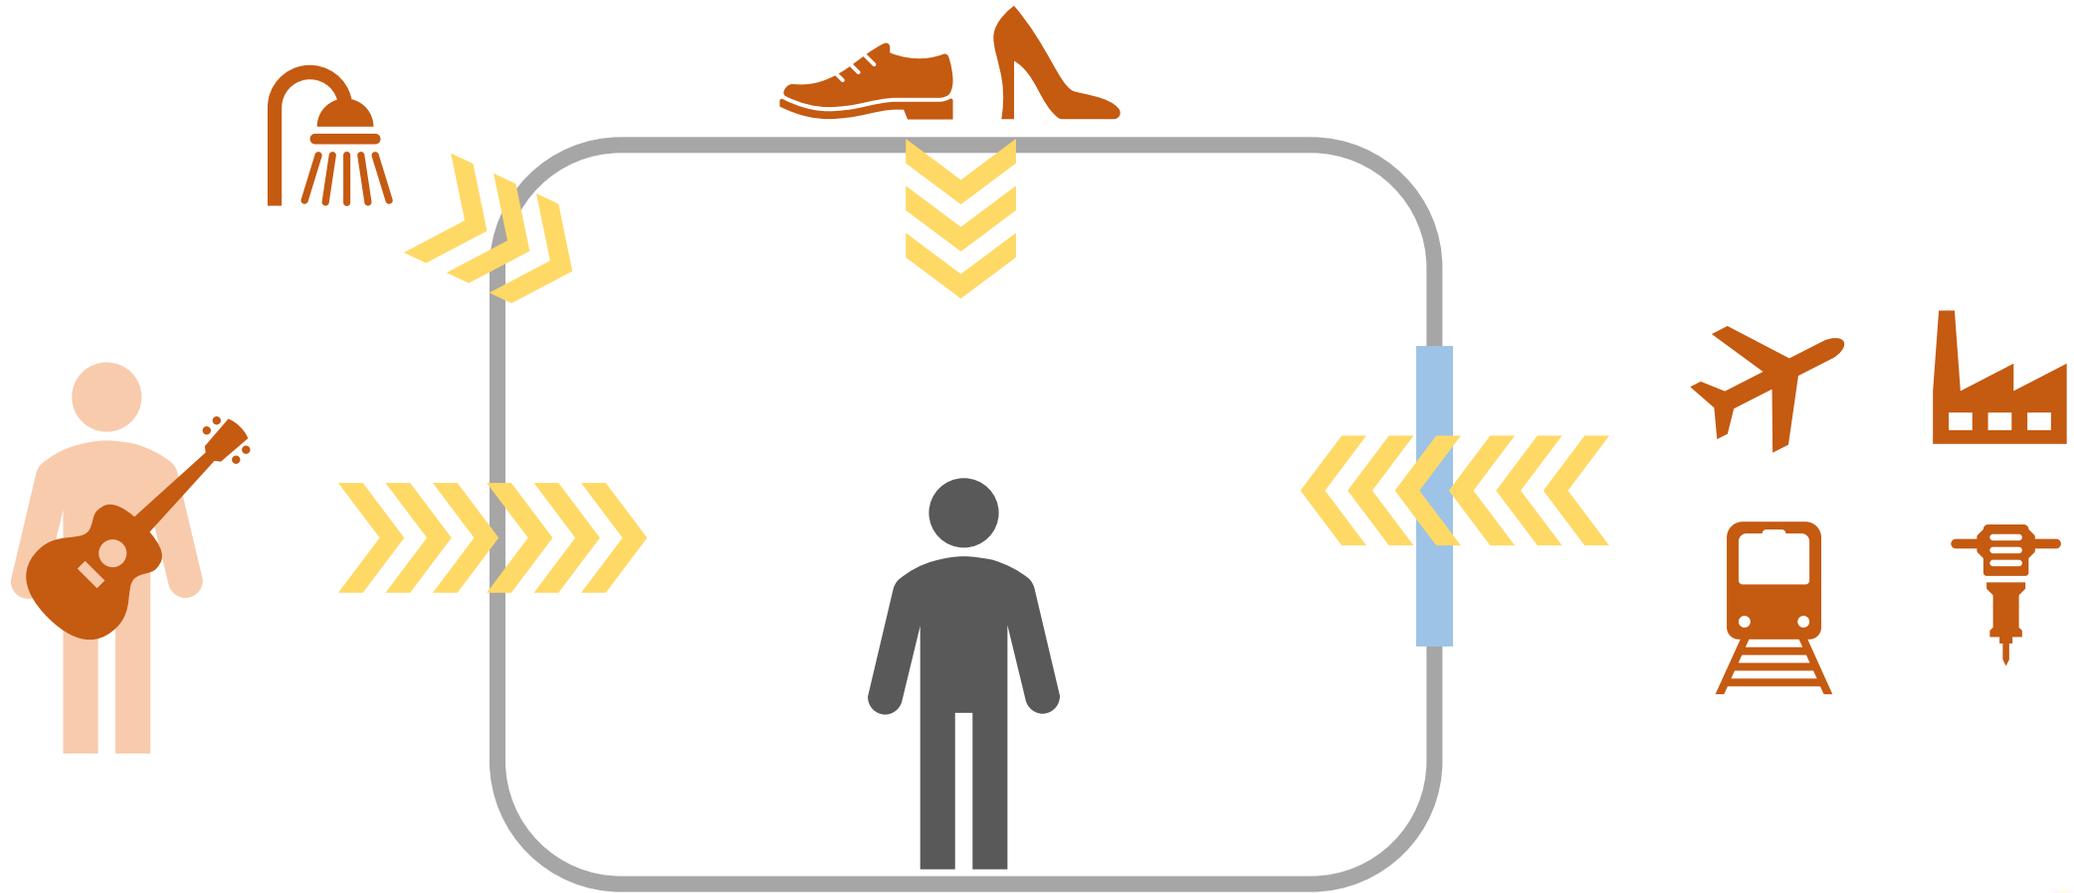



Adeguata «PRIVACY ACUSTICA»

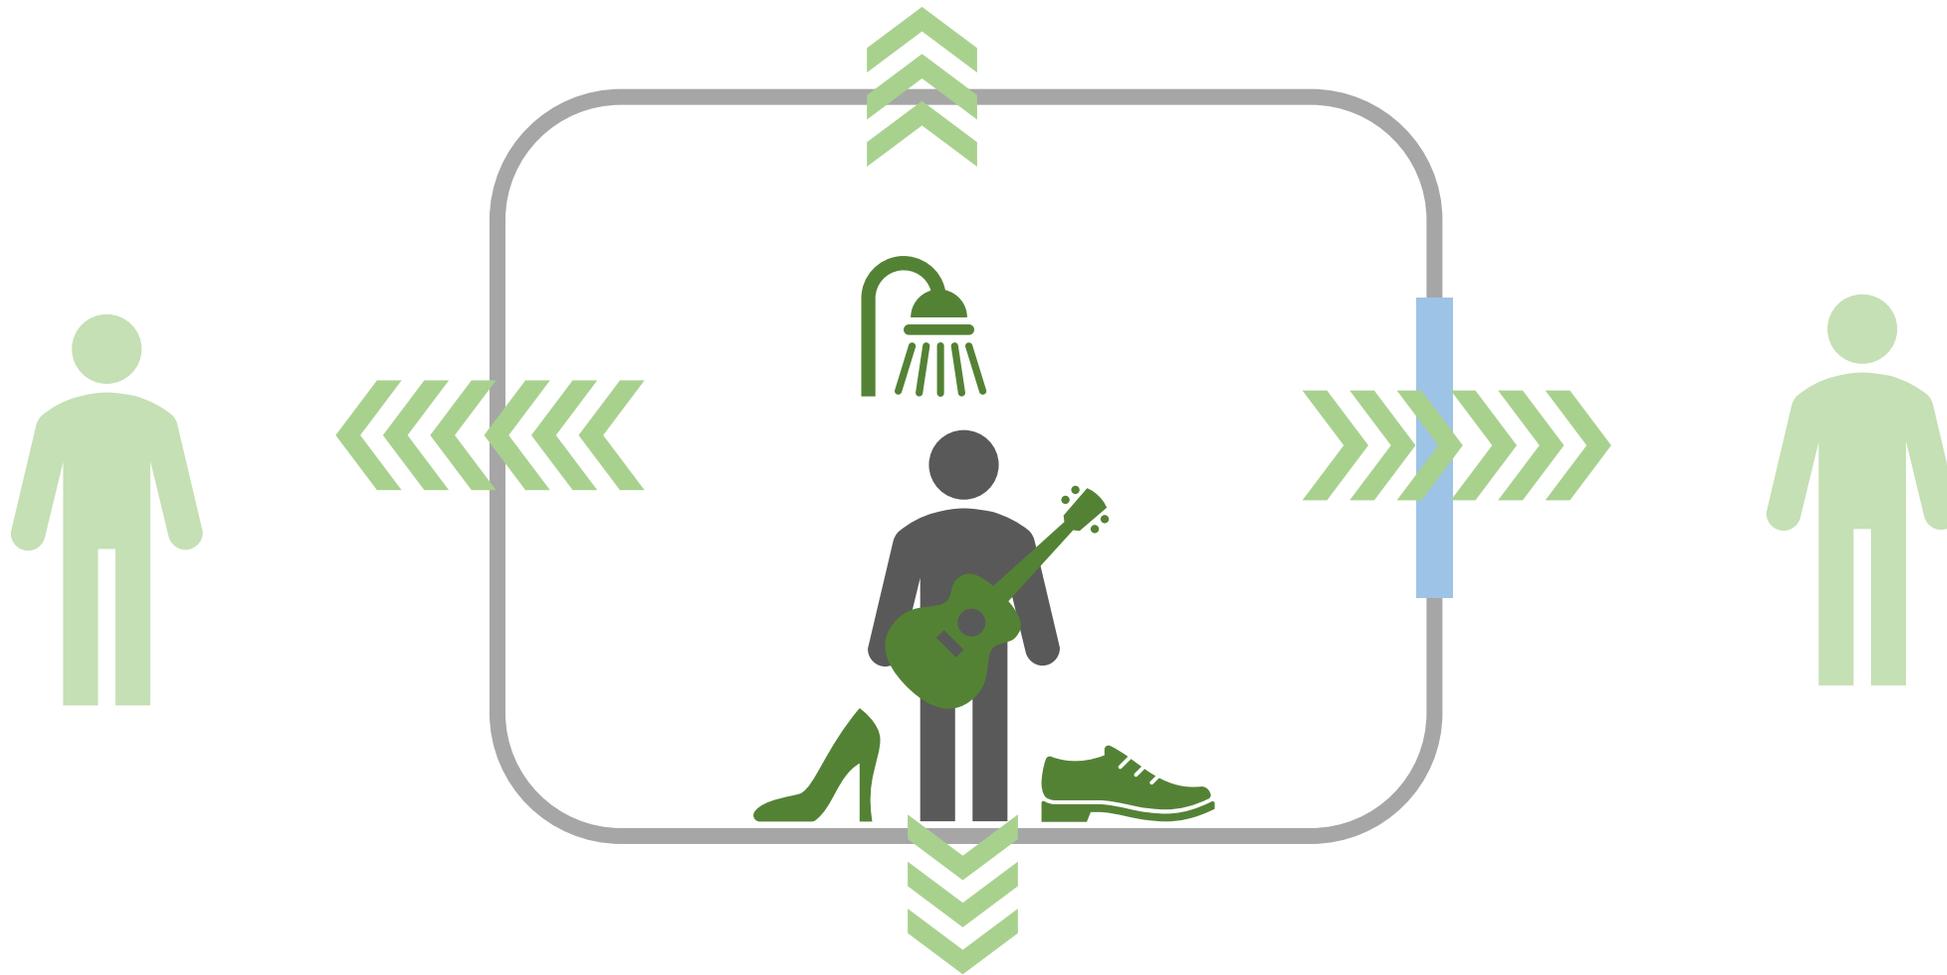

Ridotta rumorosità impianti interni

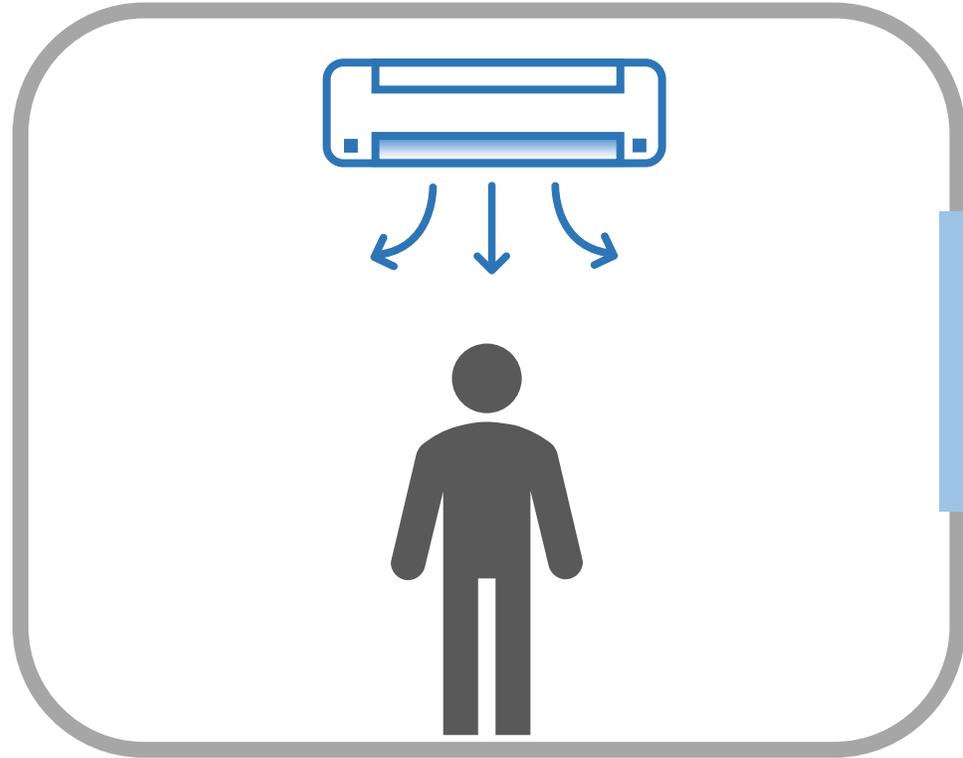

Adeguata comprensione del parlato e riverberazione

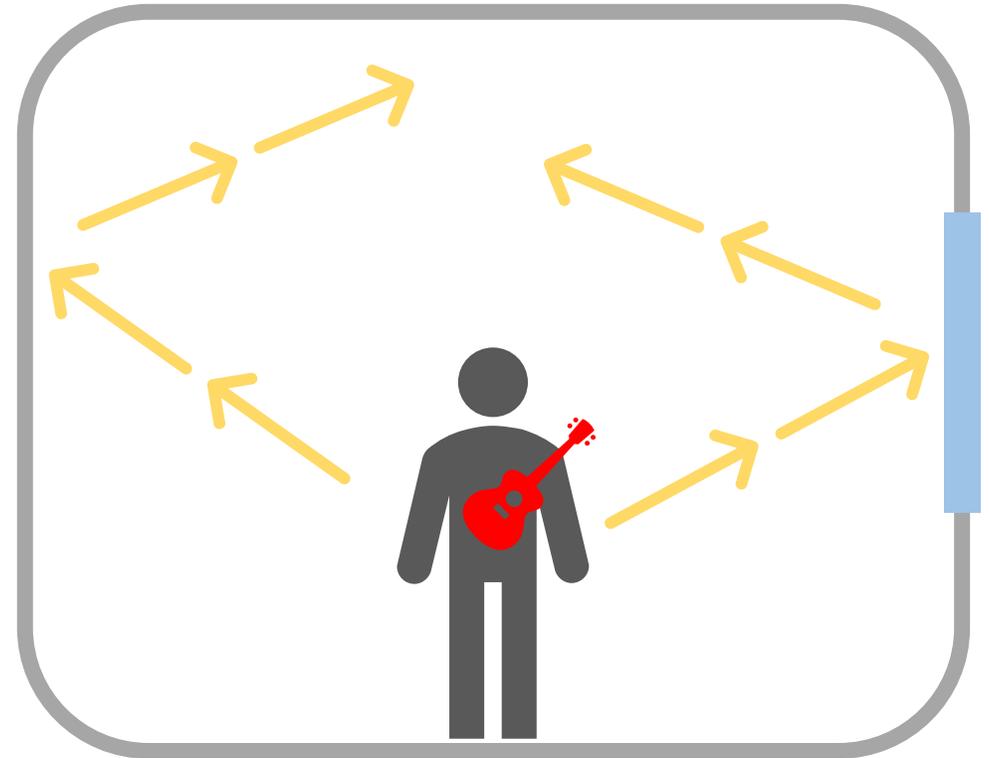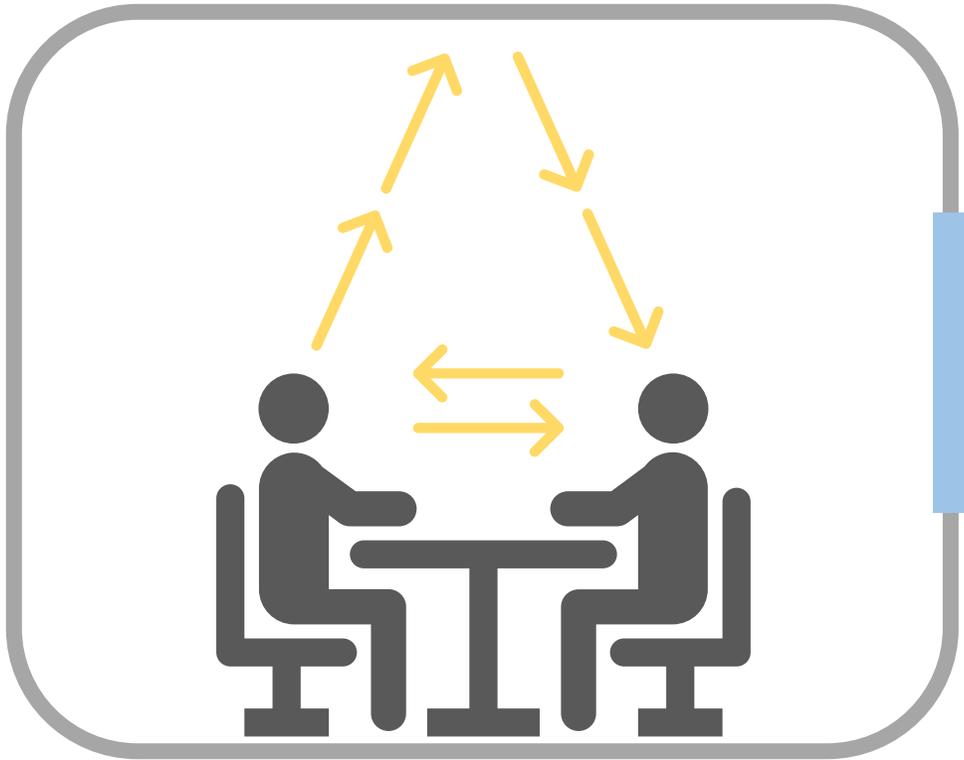

Acustica edilizia: il percorso da seguire

**RICHIESTA DEL
COMMITTENTE**



**PROGETTO
ACUSTICO**



**CONTROLLI IN
CANTIERE**



**MISURE
IN OPERA**



ANIT 

OBBLIGHI DI LEGGE

DPCM 5-12-1997


Destinazione d'uso	Pareti e solai tra U.I.	Facciate	Rumore da calpestio	Impianti a funz. discontinuo	Impianti a funz. continuo	Tempo di riverberazione	
	R'_w [dB]	$D_{2m,nT,w}$ [dB]	$L'_{n,w}$ [dB]	$L_{A,S,max}$ [dBA]	$L_{A,eq}$ [dBA]	T [s]	
Ospedali, cliniche, case di cura	≥ 55	≥ 45	≤ 58	≤ 35	≤ 25	-	
Residenze, alberghi, pensioni	≥ 50	≥ 40	≤ 63	≤ 35	$\leq 25?$	-	
Scuole a tutti i livelli	≥ 50	≥ 48	≤ 58	≤ 35	≤ 25	Aule $\leq 1,2$	Palestre $\leq 2,2$
Uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali	≥ 50	≥ 42	≤ 55	≤ 35	$\leq 25?$	-	

Circolari di chiarimento

DOWNLOAD



DPCM 5-12-1997

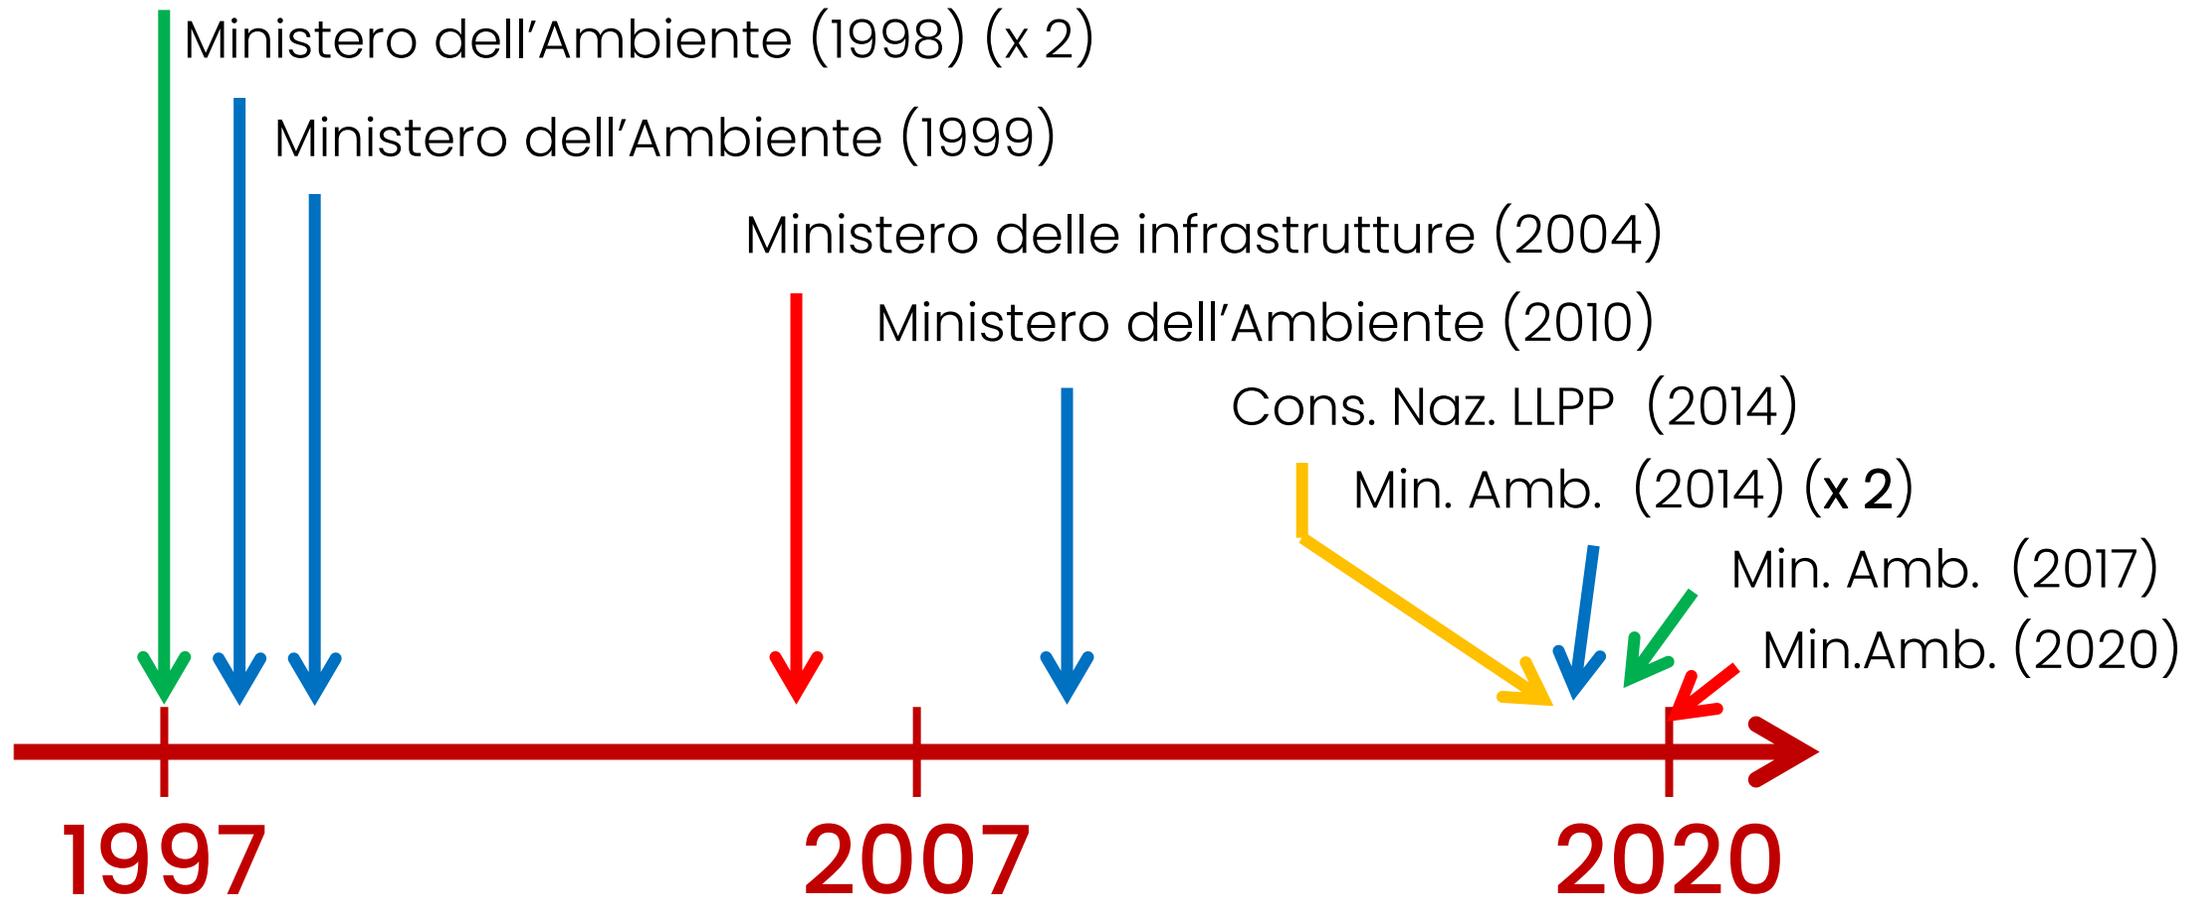



Circolare ministeriale – Luglio 2020

- Ristrutturazione parziale: mantenere o migliorare le prestazioni preesistenti
- Ristrutturazione totale (o nuova costruzione): raggiungere le prestazioni del DPCM 5-12-1997

NB: edifici pre-DPCM 5-12-1997

Allegato 2 - Paragrafo 2.3.5.6 - Comfort acustico

Interventi di **nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello**


- **Classificazione acustica (UNI 11367)**

Classe	Prestazioni
I	Molto buone
II	Buone
III	Di base
IV	Modeste

- **Ospedali e scuole**



- **Qualità acustica interna (UNI 11532)**

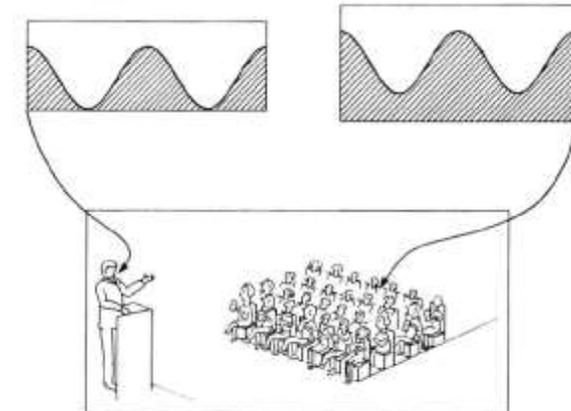



Ospedali e scuole

Appendice A – Prospetto A1 – Ospedali e scuole	Prestazione superiore
Isolamento di facciata ($D_{2m,nT,w}$)	≥ 43
Partizioni fra ambienti di differenti U.I. (R'_w)	≥ 56
Calpestio fra ambienti di differenti U.I. ($L'_{n,w}$)	≤ 53
Livello impianti continui, (L_{ic}), installati in altri ambienti	≤ 28
Livello massimo impianti discontinui, (L_{id}) in altri ambienti	≤ 34
Isolamento partizioni ambienti sovrapposti stessa U.I. ($D_{nT,w}$)	≥ 55
Isolamento partizioni ambienti adiacenti stessa U.I. ($D_{nT,w}$)	≥ 50
Calpestio fra ambienti sovrapposti della stessa U.I. ($L'_{n,w}$)	≤ 53

Decreto CAM – Appalti pubblici – ottobre 2017

Descrittore	Classe II
Isolamento di facciata $D_{2m,nT,w}$ [dB]	≥ 40
Isolamento ai rumori tra unità immobiliari R'_w [dB]	≥ 53
Livello di rumori da calpestio L'_{nw} [dB]	≤ 58
Livello di rumore impianti continui L_{ic} [dBA]	≤ 28
Livello di rumore impianti discontinui L_{id} [dBA]	≤ 33

NB

- Procedura di classificazione definita da UNI 11367
- Occorre rispettare anche le prescrizioni del DPCM 5-12-1997

Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto che in fase di verifica finale




Nuovo Decreto CAM – 23 giugno 2022

Publicato in G.U. il 6/08/2022, entra in vigore il 4/12/2022

Paragrafo 2.4.11 “Prestazioni e comfort acustici”

Classe	Prestazioni
I	Molto buone
II	Buone
III	Di base
IV	Modeste

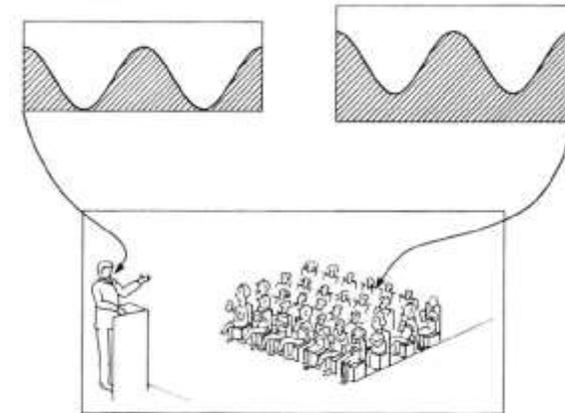

Nuovo Decreto CAM – 23 giugno 2022

Per gli interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni in caso di **ristrutturazione totale** degli elementi edilizi.

Per ristrutturazioni “non totali” di elementi edilizi occorre **migliorare i requisiti acustici preesistenti**.

Il miglioramento non è richiesto:


- se l'elemento tecnico già rispetta le prescrizioni CAM
- se esistono vincoli architettonici o divieti da regolamenti edilizi/locali
- in caso di impossibilità tecnica

La sussistenza di questi aspetti va dimostrata con una relazione redatta da tecnico competente in acustica. Nel caso non sia possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici preesistenti.



Leggi regionali

DOWNLOAD

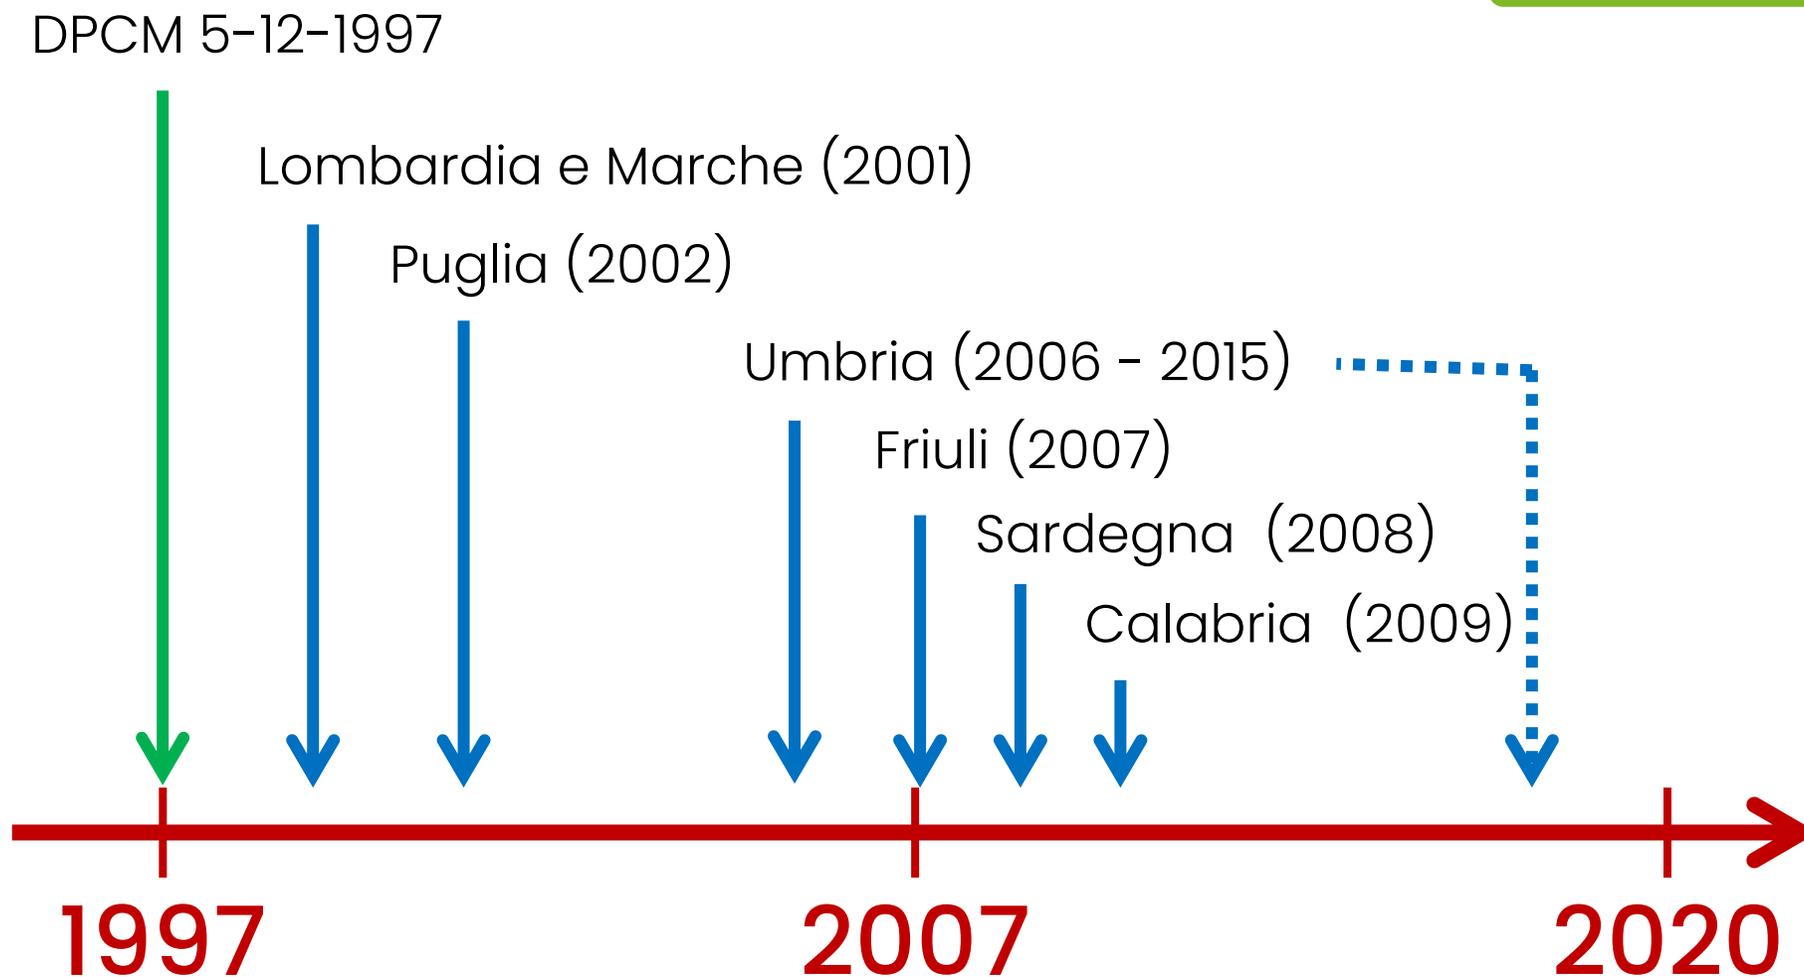

Legge Regionale 10/08/2001, n.13 – Art. 7

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.

NORME TECNICHE


calcoli previsionali
misure in opera
indicazioni di posa

Rumori da calpestio




Soluzioni tecnologiche

Soluzioni anticalpestio

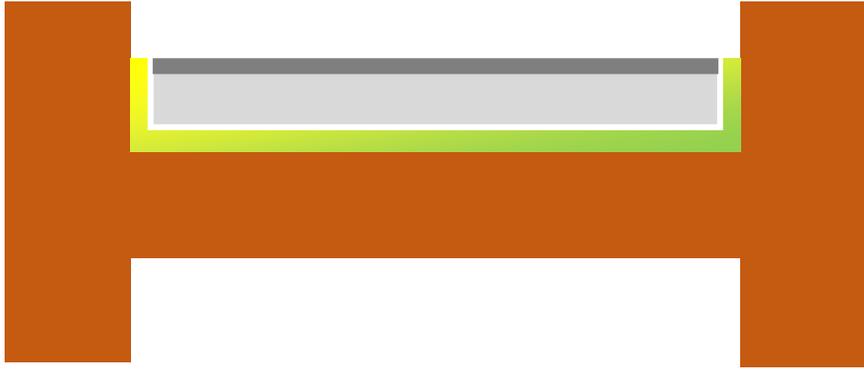

Massetto galleggiante

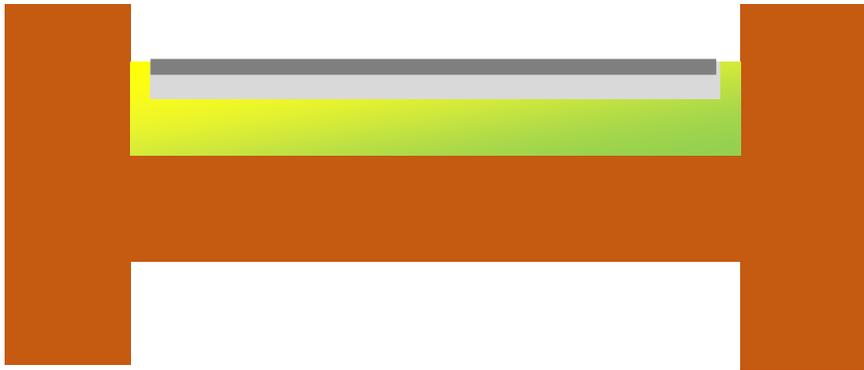

Massetto a secco

Soluzioni anticalpestio




Materiale resiliente
sottopavimento



Rivestimento
resiliente

Soluzioni anticalpestio

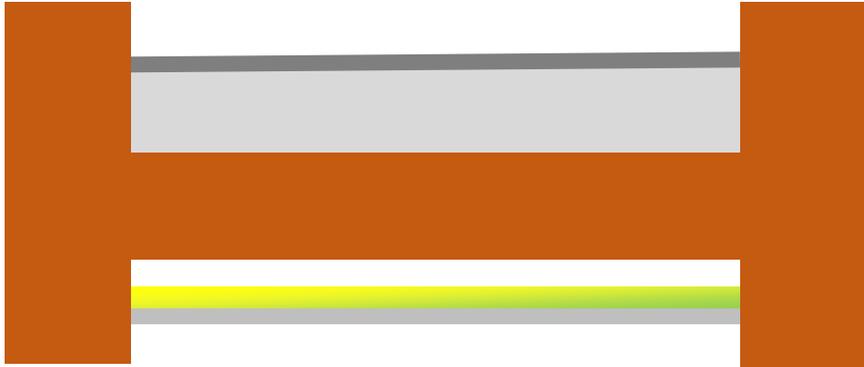

Controsoffitto



Sistemi misti

Norme tecniche

Calcoli previsionali

UNI EN ISO 12354-2

UNI 11175 (1 e 2)




Misure in opera

UNI EN ISO 16283-2

UNI EN ISO 10052





Misura in opera

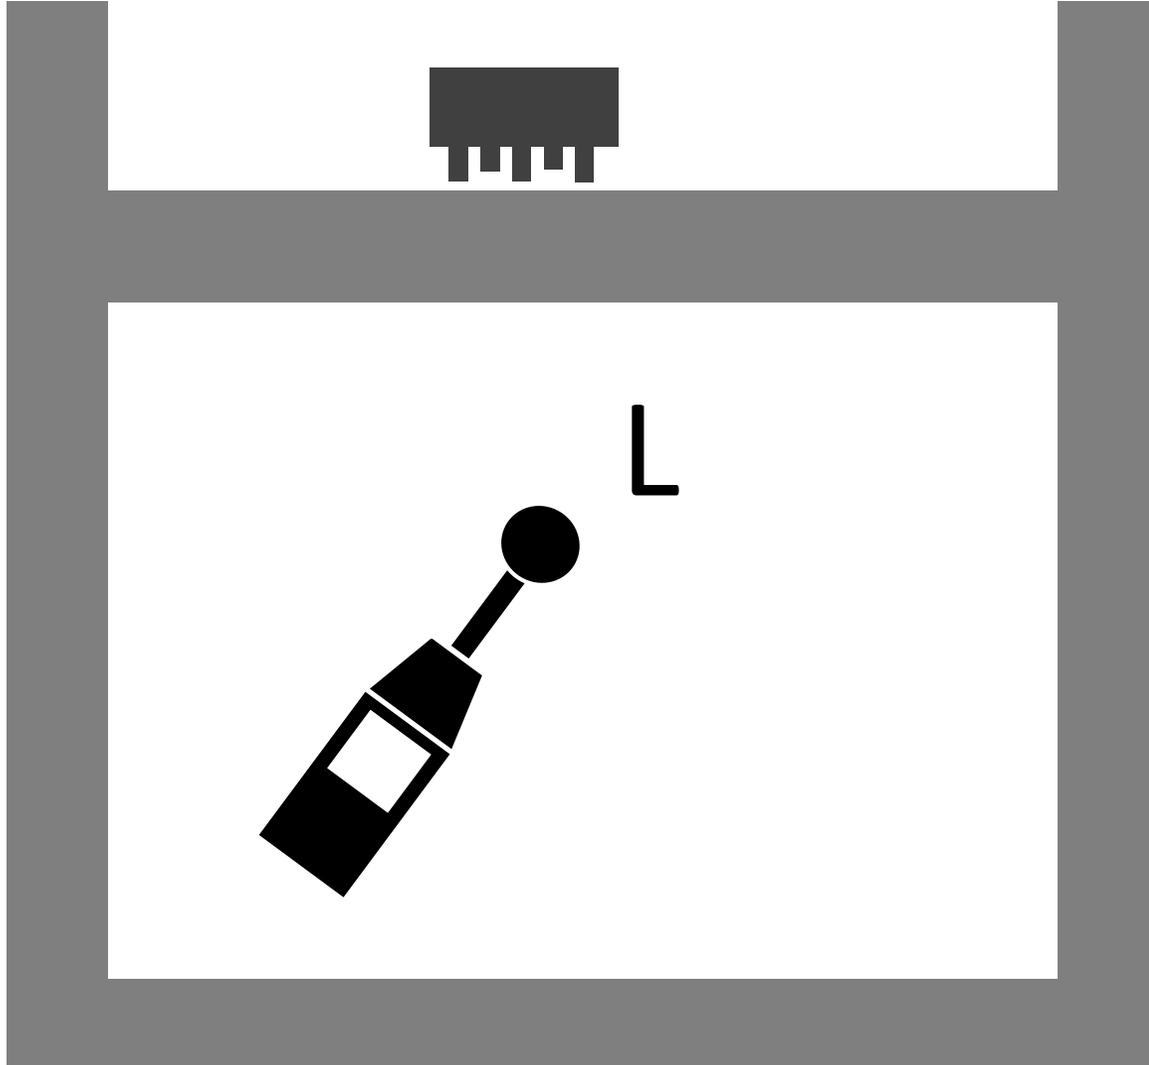

$$L'_n = L + 10 \log \frac{A}{A_0}$$




Calcoli previsionali

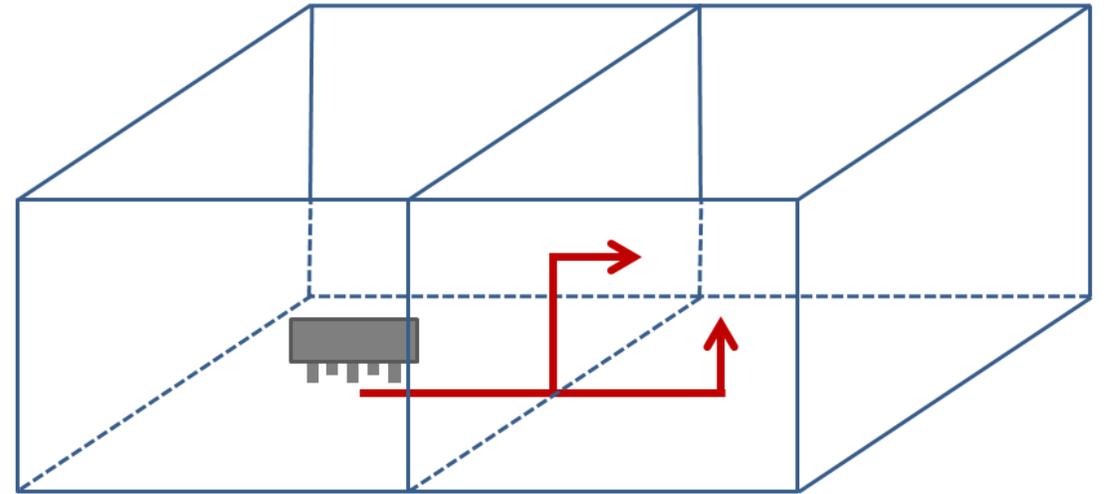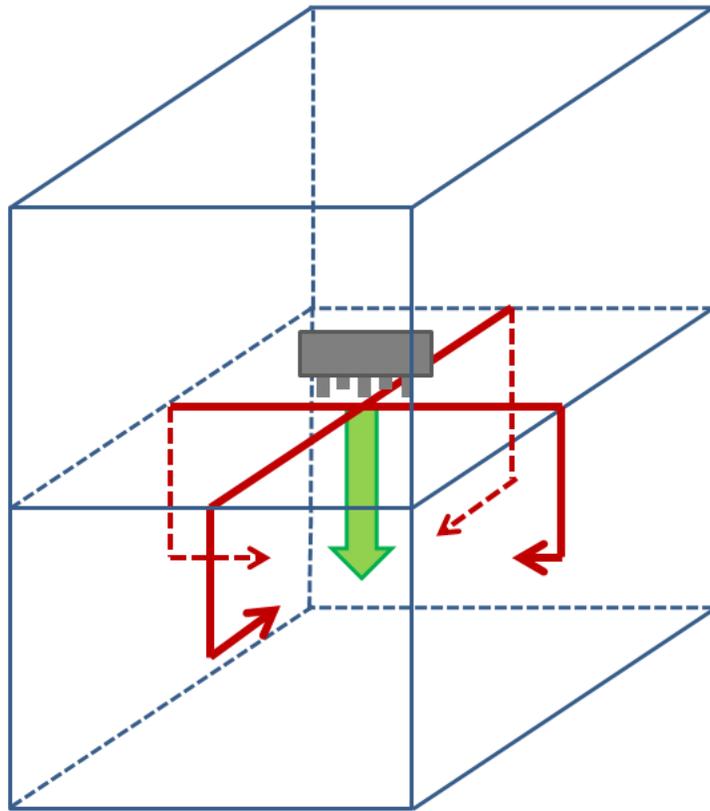


$$L'_{n,w} = \left(10 \log \left(10^{L_{n,d,w}/10} + \sum_{j=1}^n 10^{L_{n,i,j,w}/10} \right) \right)$$


Calcoli previsionali

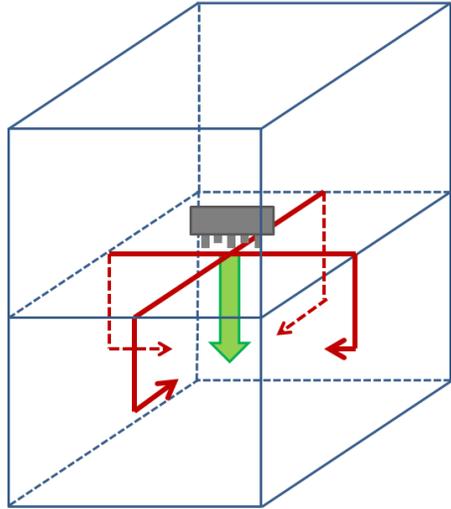

$$L_{n,d,w} = L_{n,eq,0,w} - \Delta L_w - \Delta L_{d,w}$$


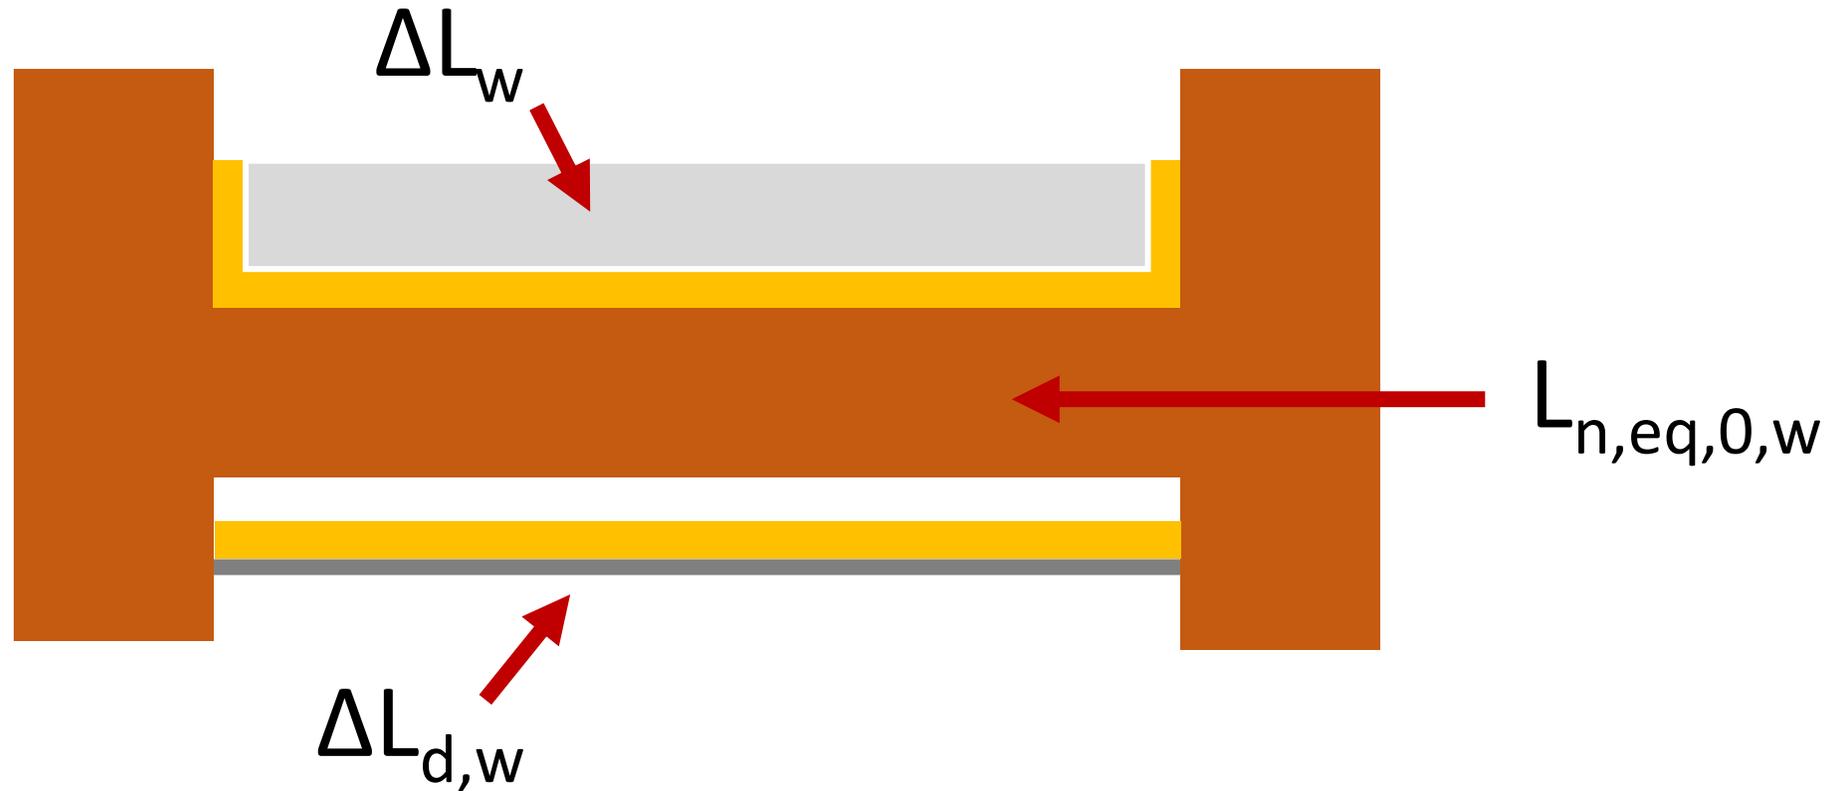


Calcoli previsionali

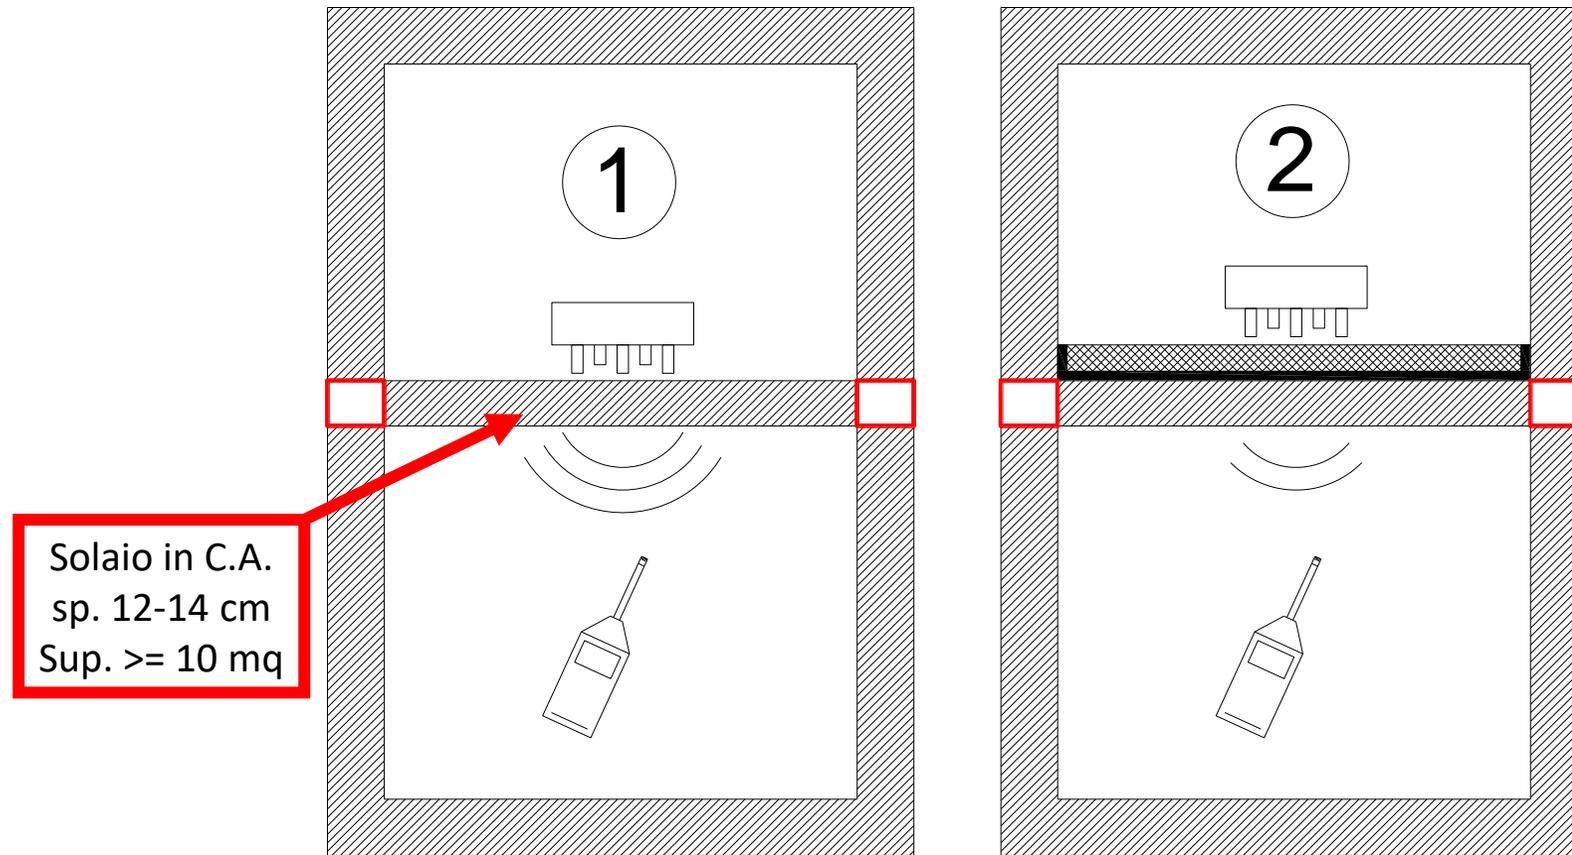


$$\Delta Lw \approx \textcircled{1} - \textcircled{2}$$


Indicazioni di posa

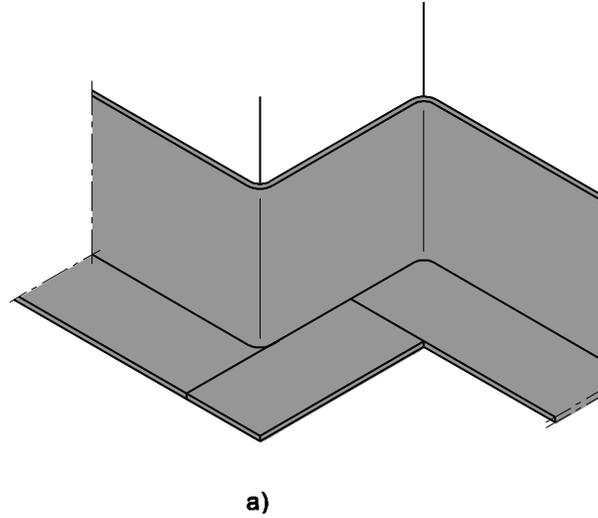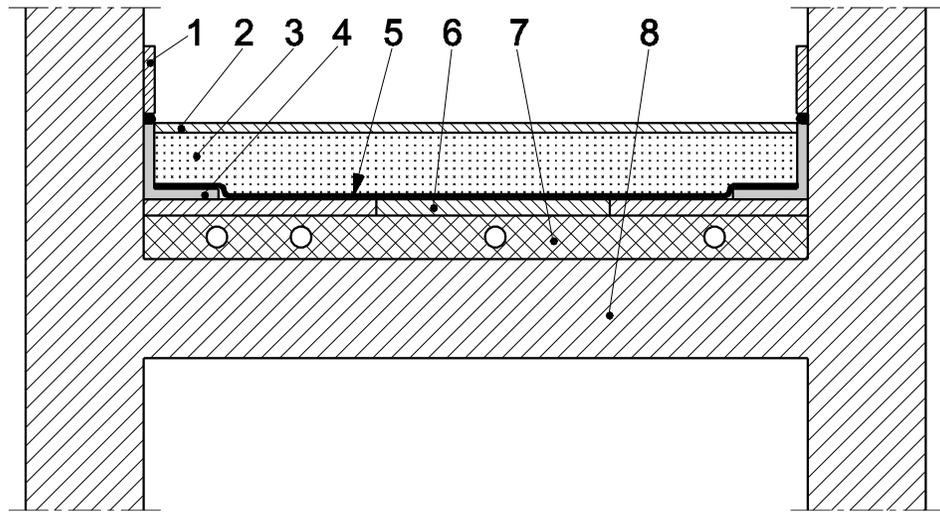

UNI 11516

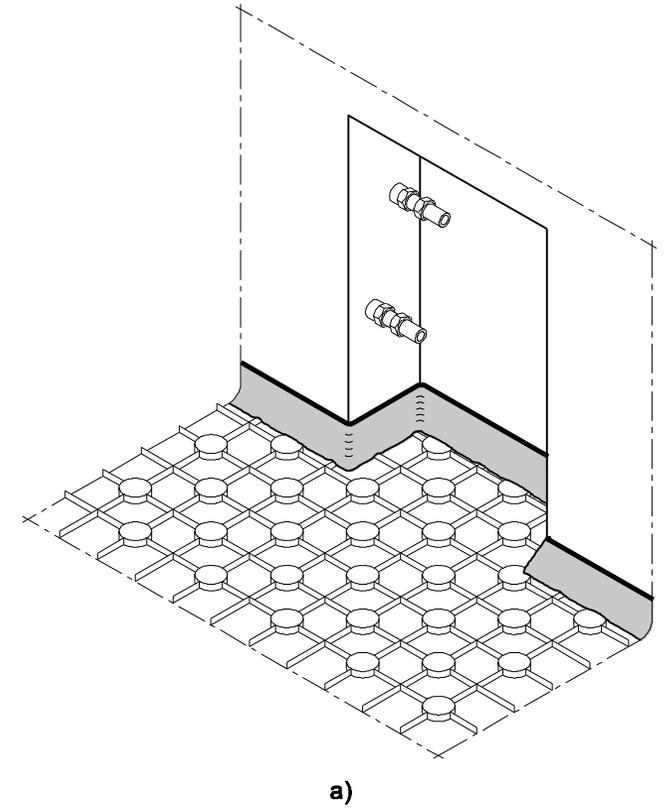

Rumori esterni

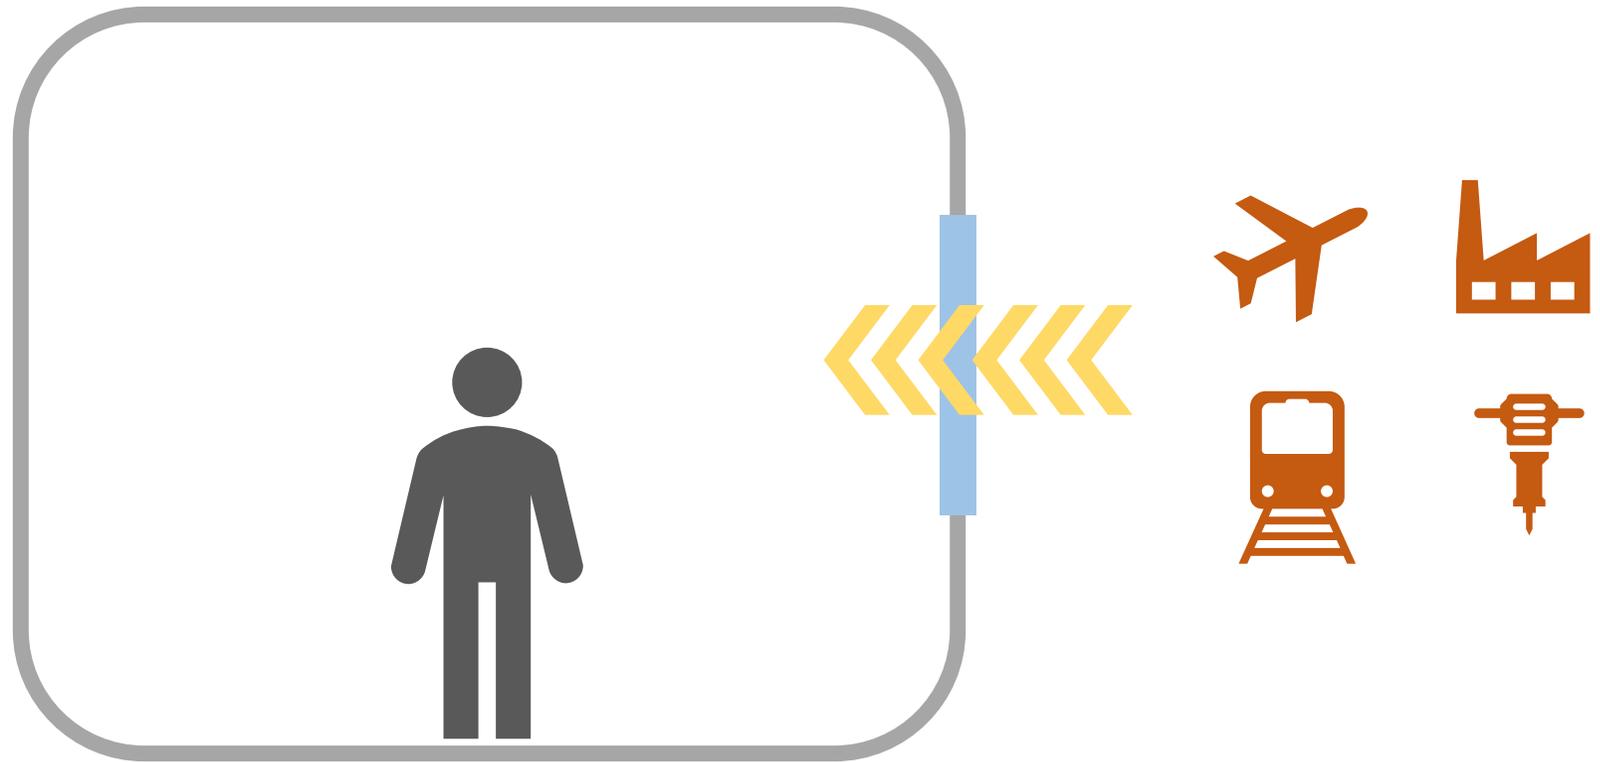

Norme tecniche

Calcoli previsionali

UNI EN ISO 12354-3

UNI 11175 (1 e 2)




Misure in opera

UNI EN ISO 16283-3




Misura in opera

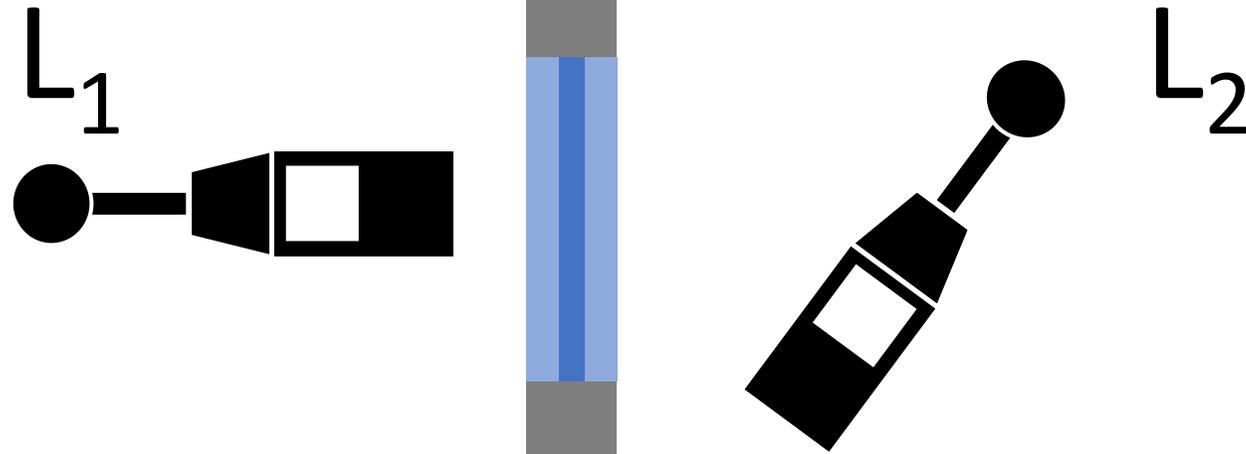

$$D_{2m,nT} = (L_1 - L_2) + 10 \log \frac{T}{T_0}$$


Calcoli previsionali

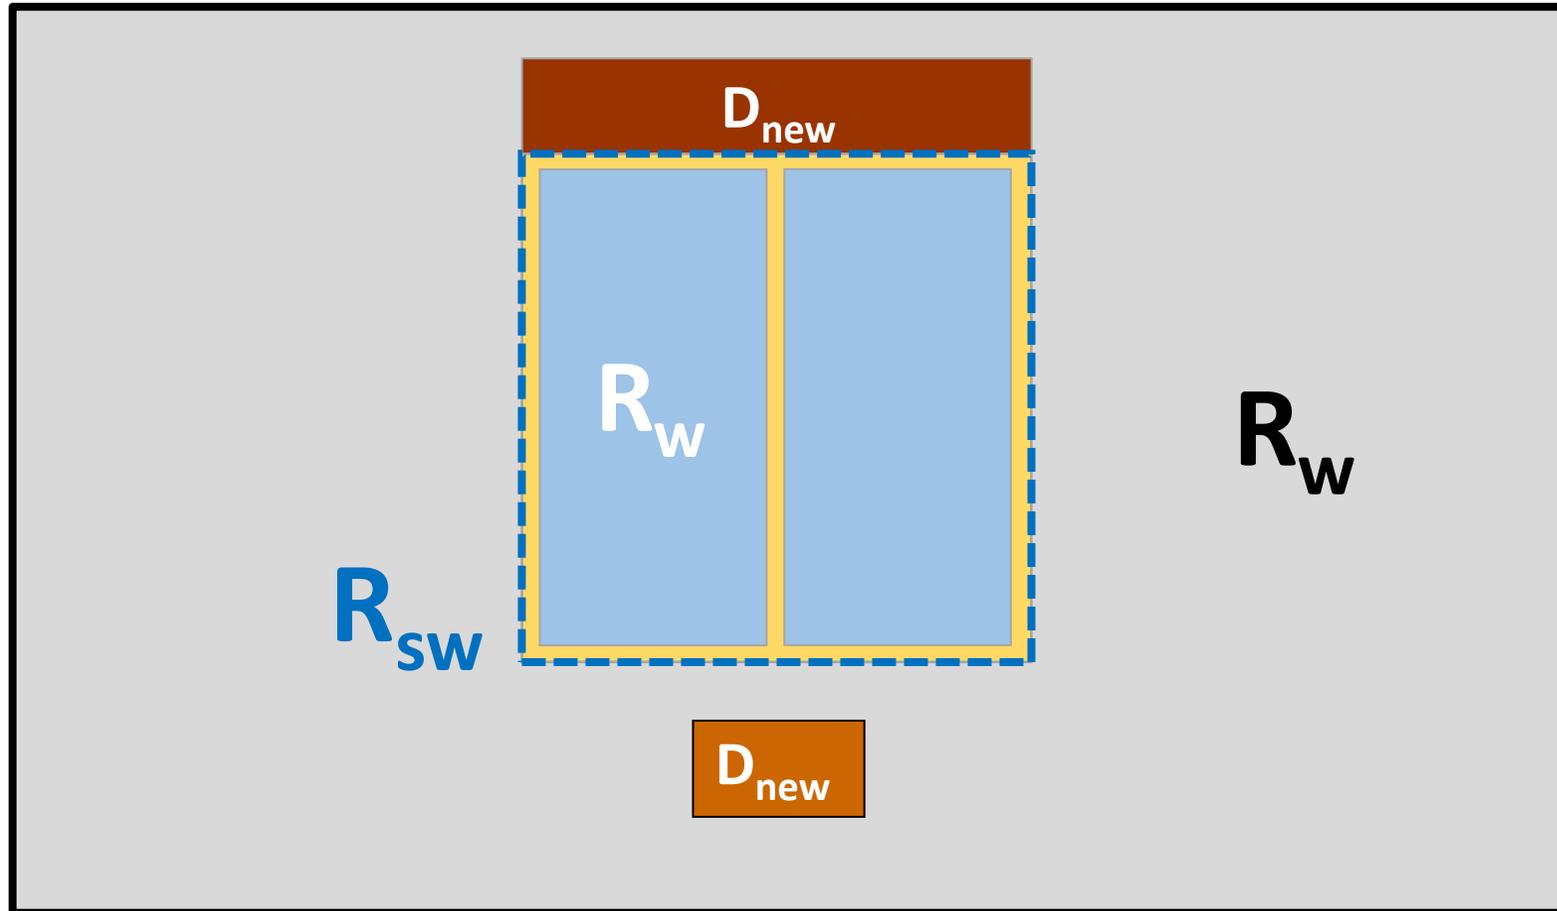


R_w certificati in laboratorio secondo ISO 10140

Calcoli previsionali


$$R'_w = -10 \log \left(\sum_{j=1}^n \frac{S_j}{S_{tot}} 10^{\frac{-R_{wj}}{10}} + \frac{A_0}{S_{tot}} \sum_{i=1}^p 10^{\frac{-D_{n,e,wi}}{10}} + \frac{l_0}{S_{tot}} \sum_{k=1}^m l_{s,k} 10^{\frac{-R_{s,wk}}{10}} \right) - K$$

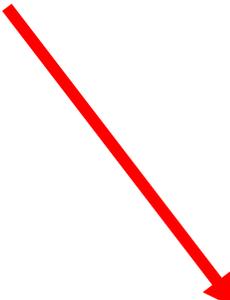
$$D_{2m,nT,w} = R'_w + \Delta L_{fs} + 10 \log \left(\frac{V}{6T_0 S_{tot}} \right)$$


Calcoli previsionali

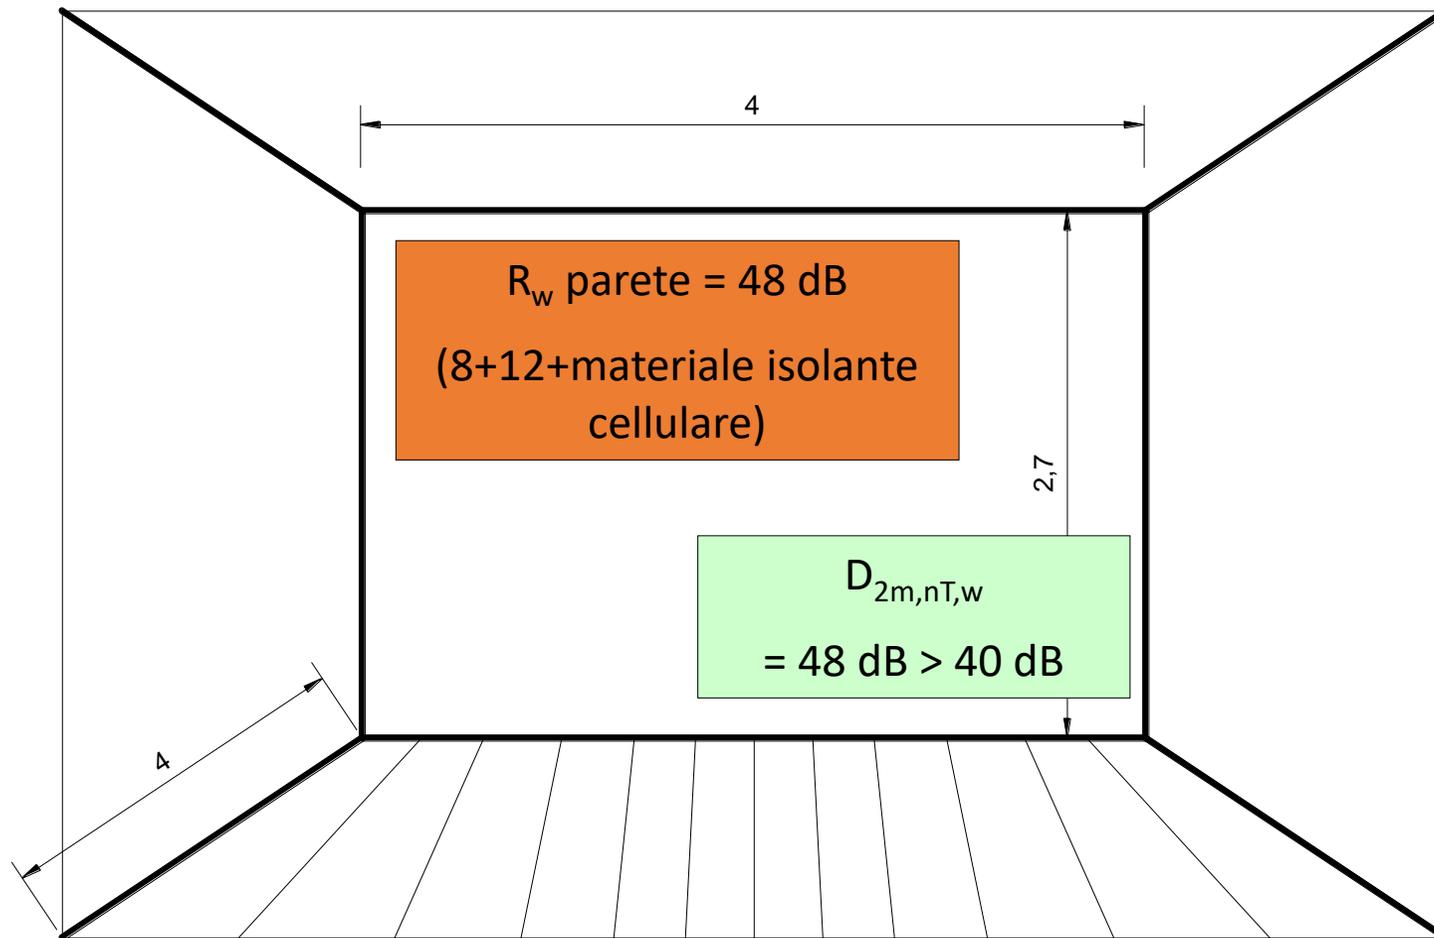


Calcoli previsionali

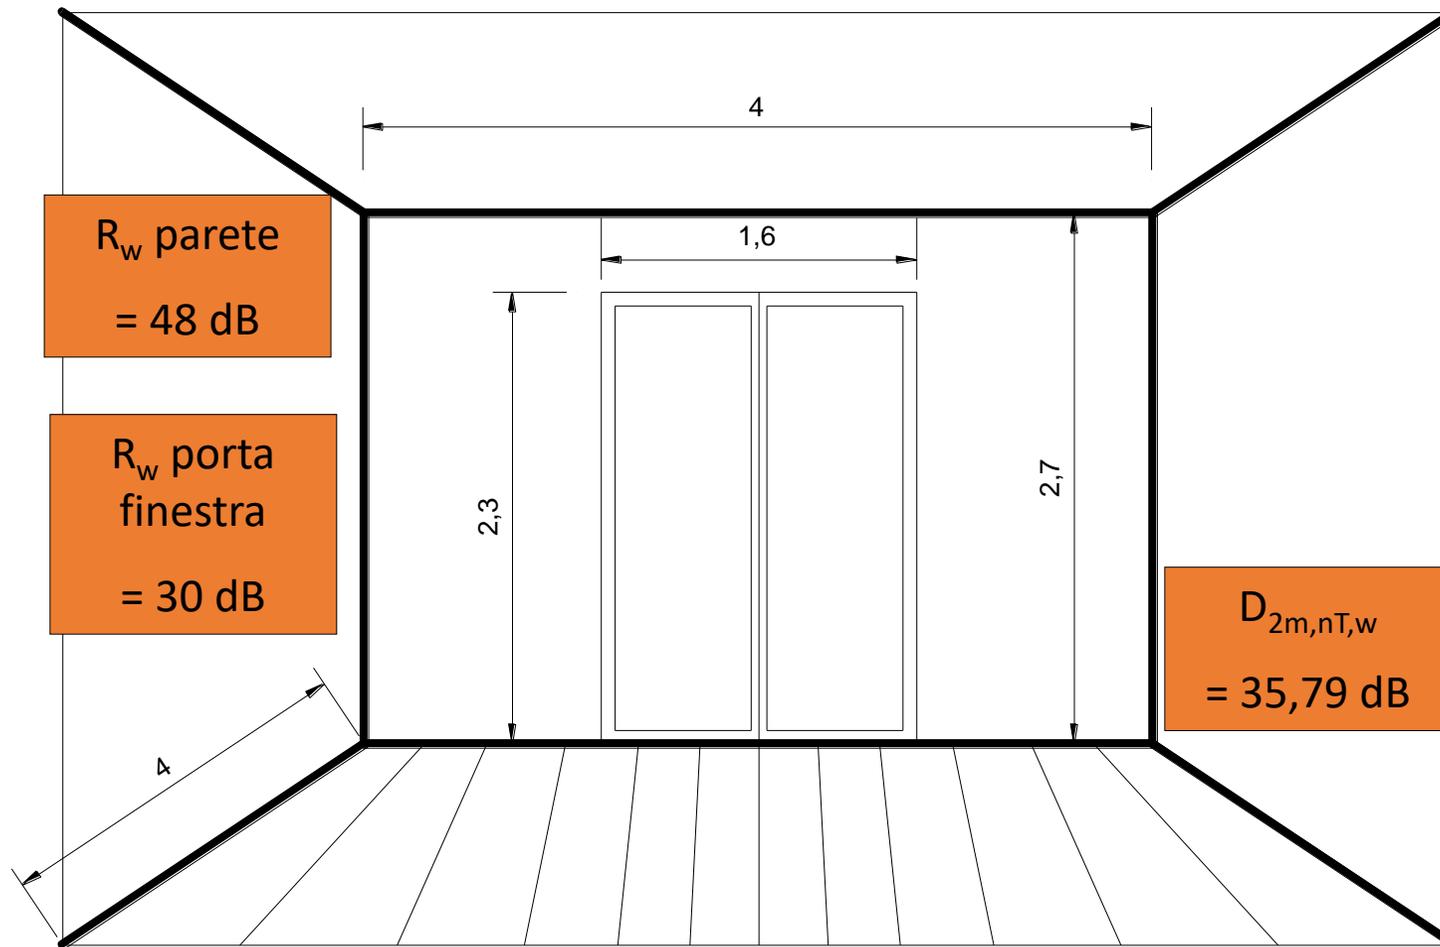


Calcoli previsionali

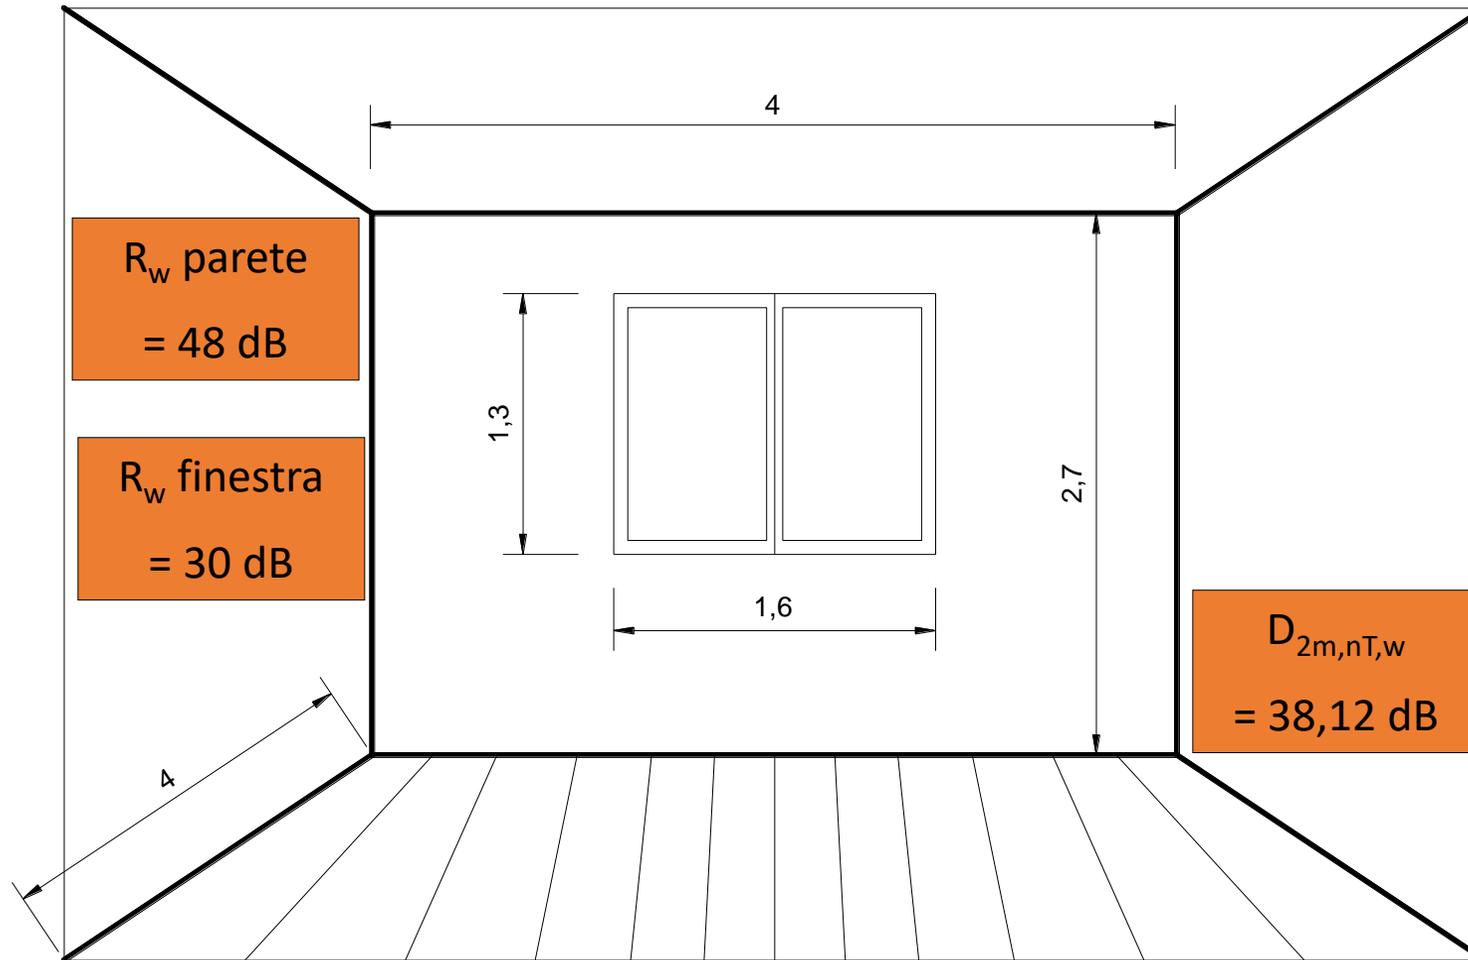


Calcoli previsionali

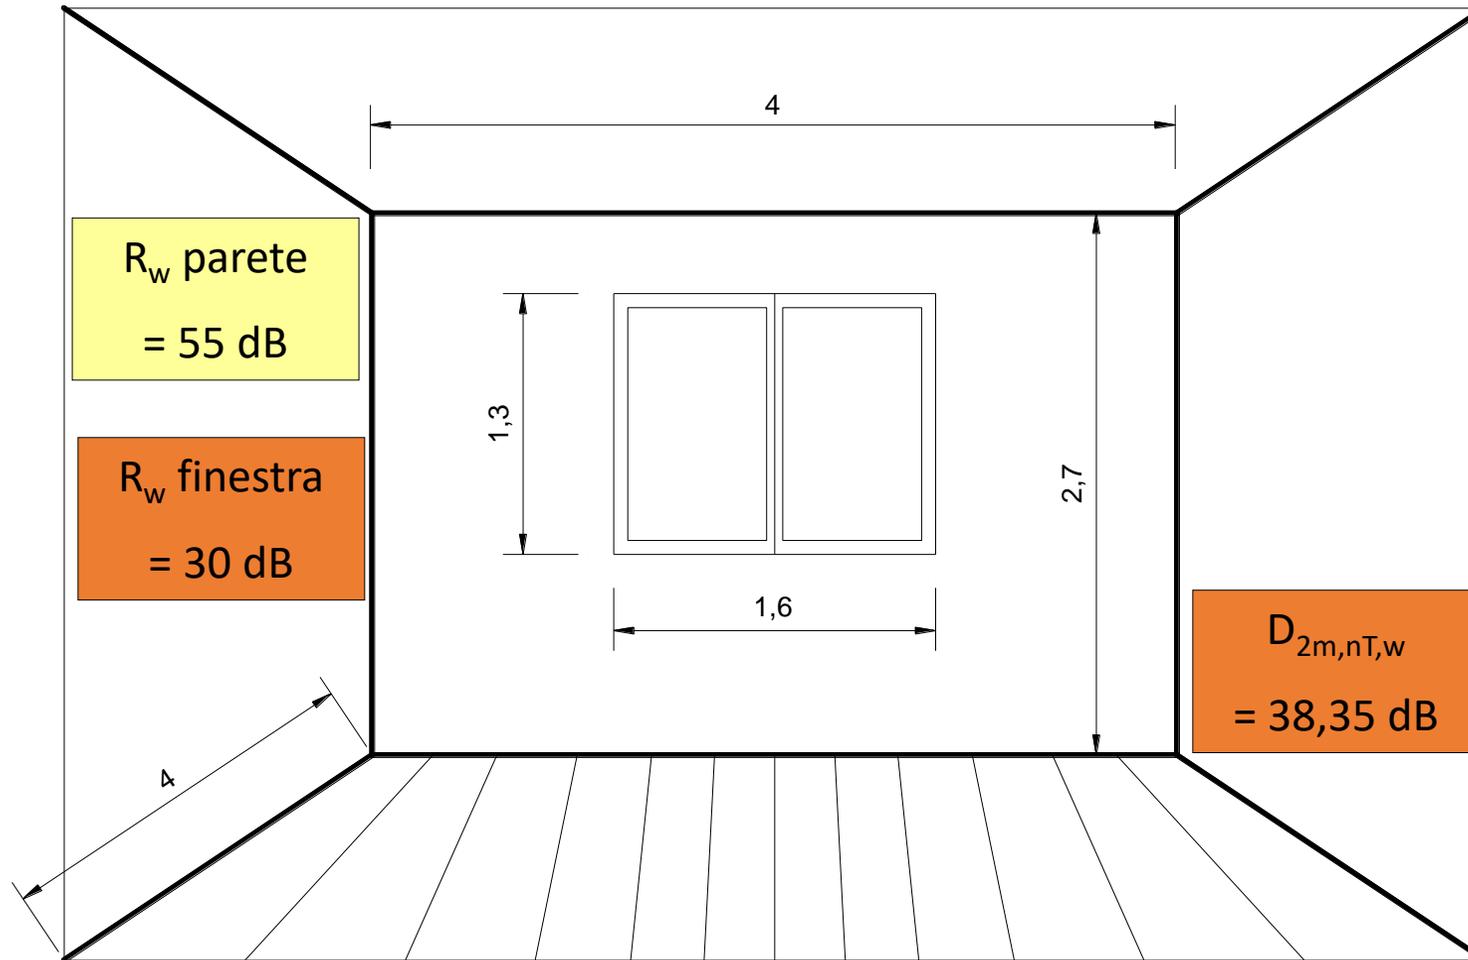



Calcoli previsionali

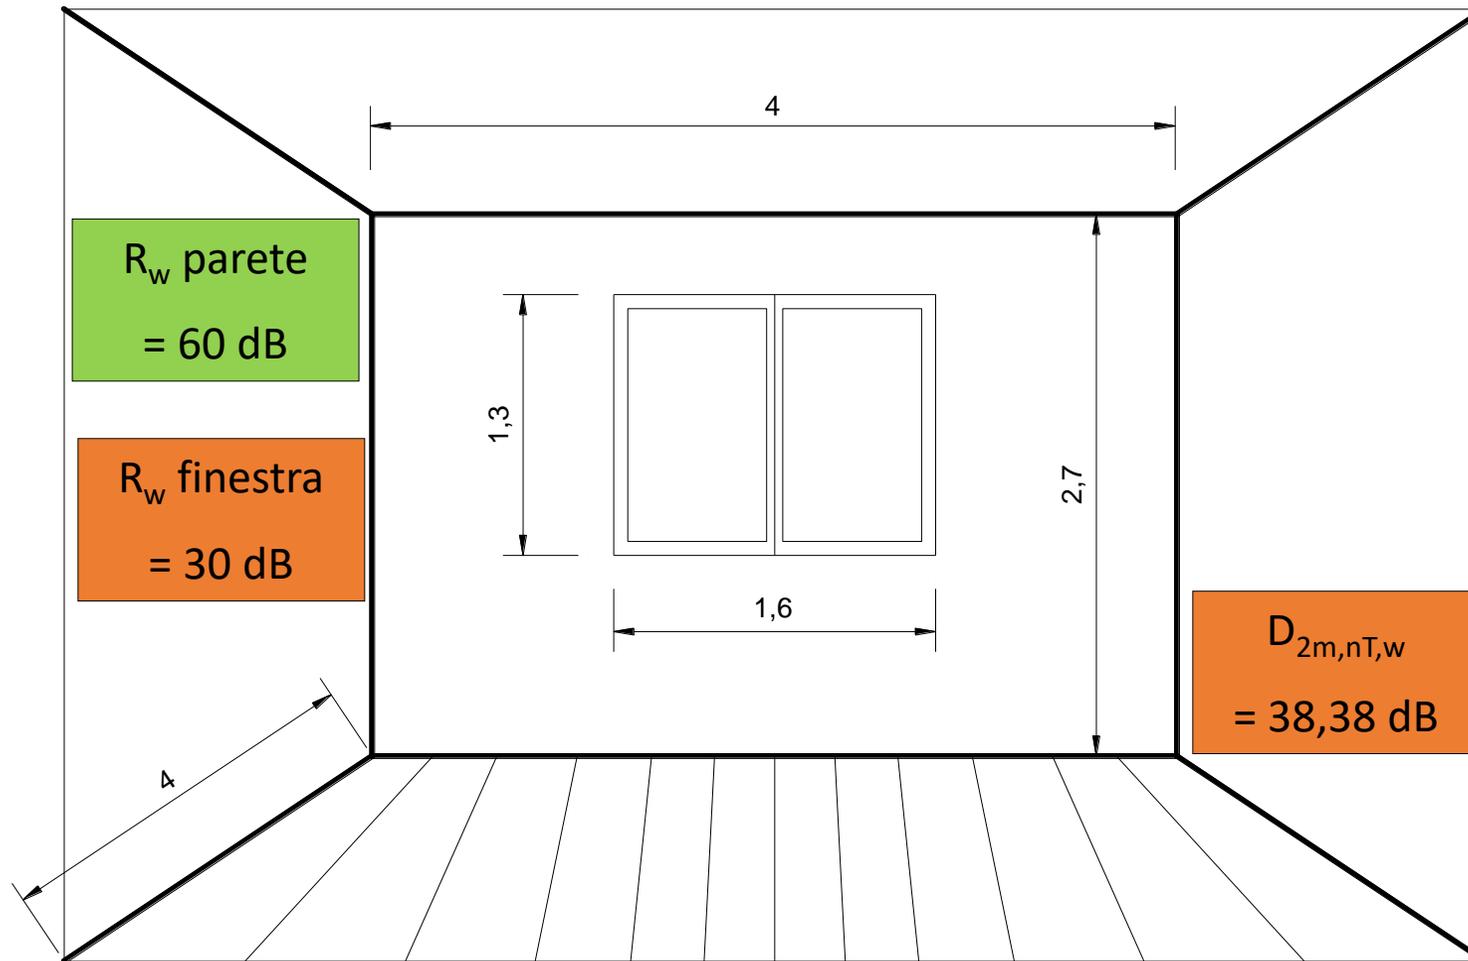

Calcoli previsionali

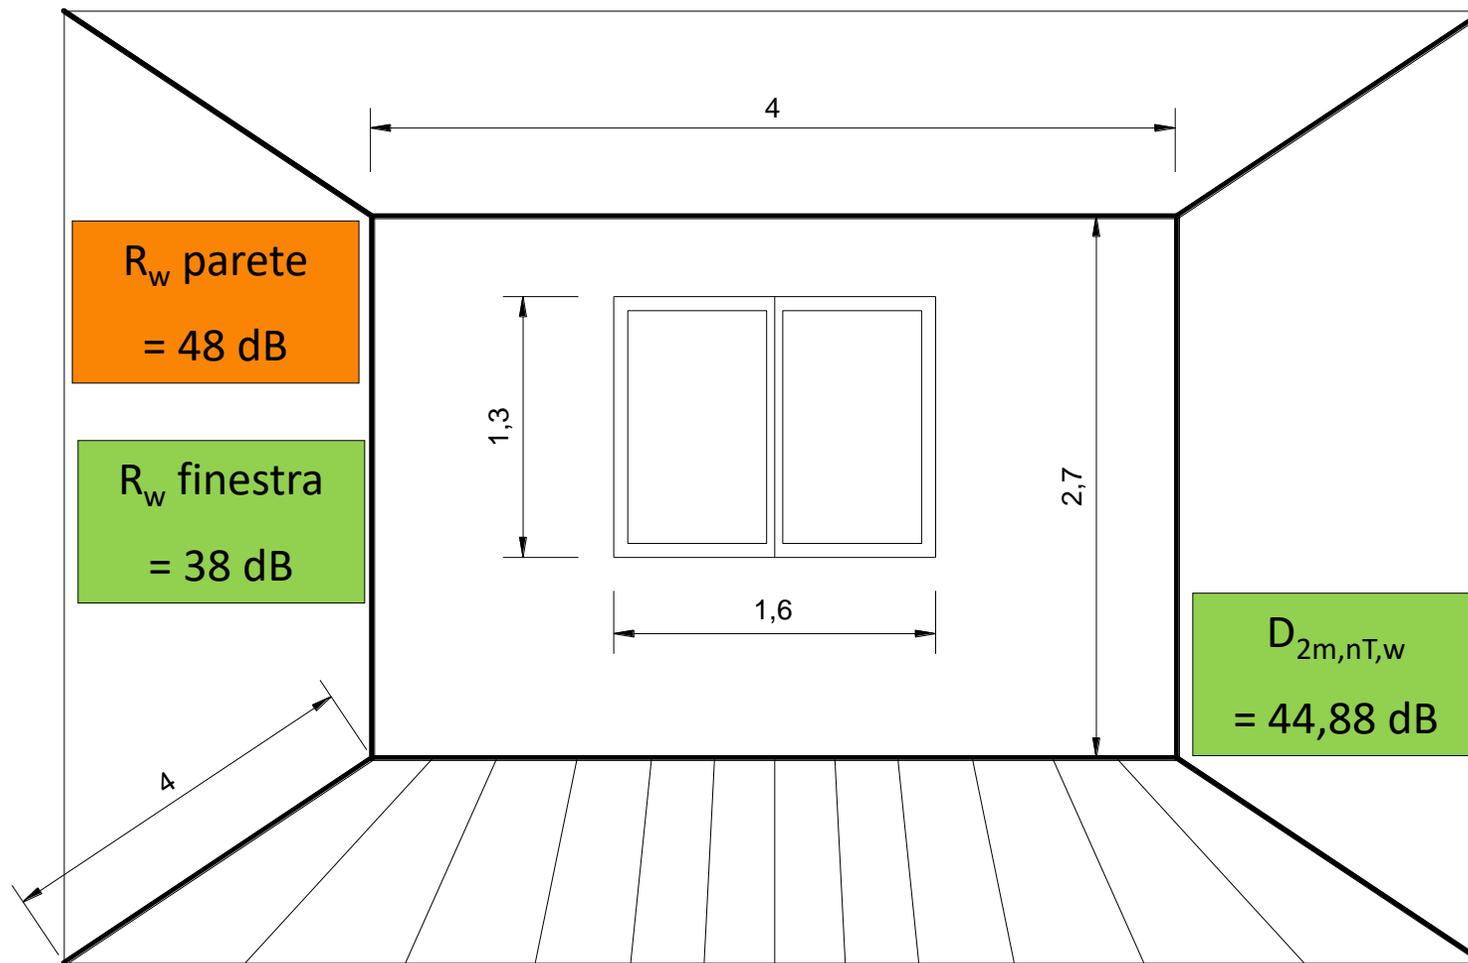


Indicazioni di posa

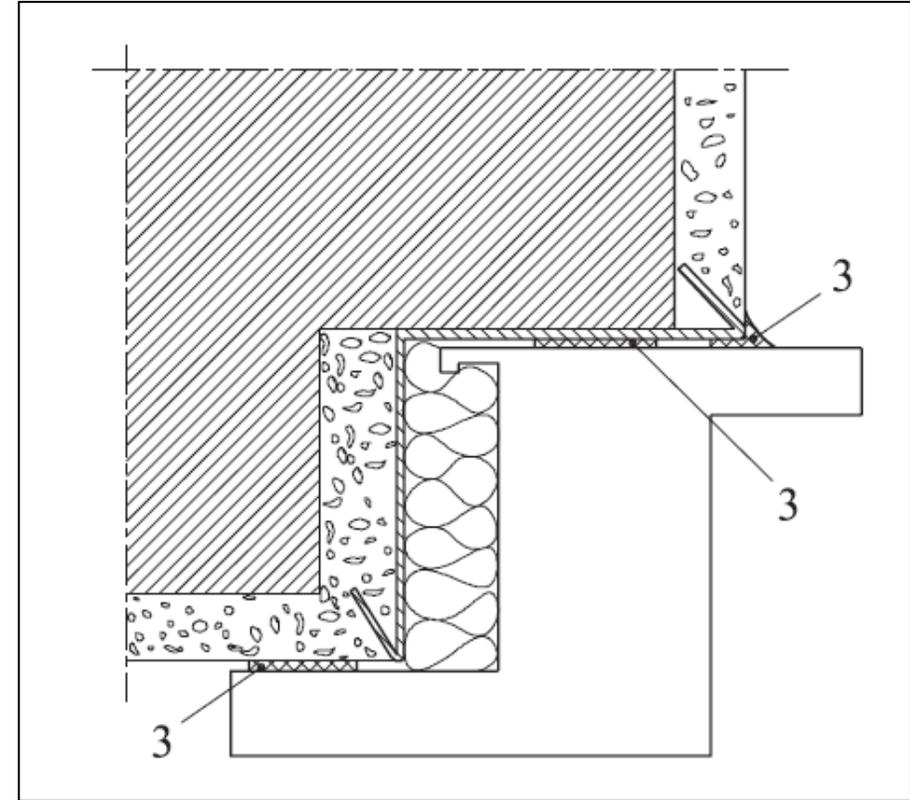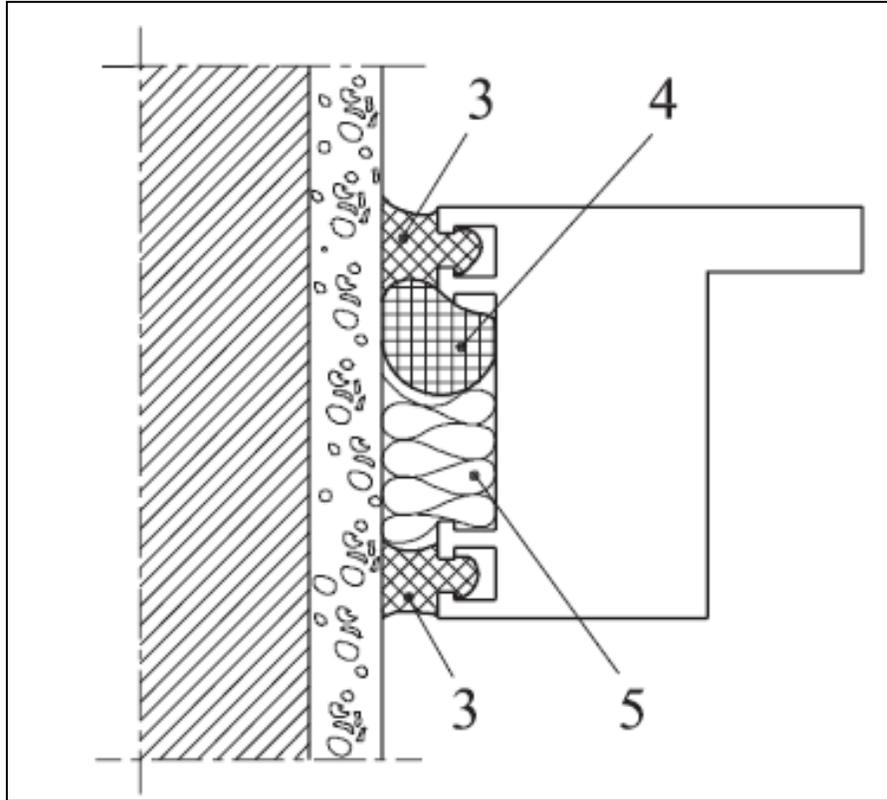


UNI 11296

Indicazioni di posa

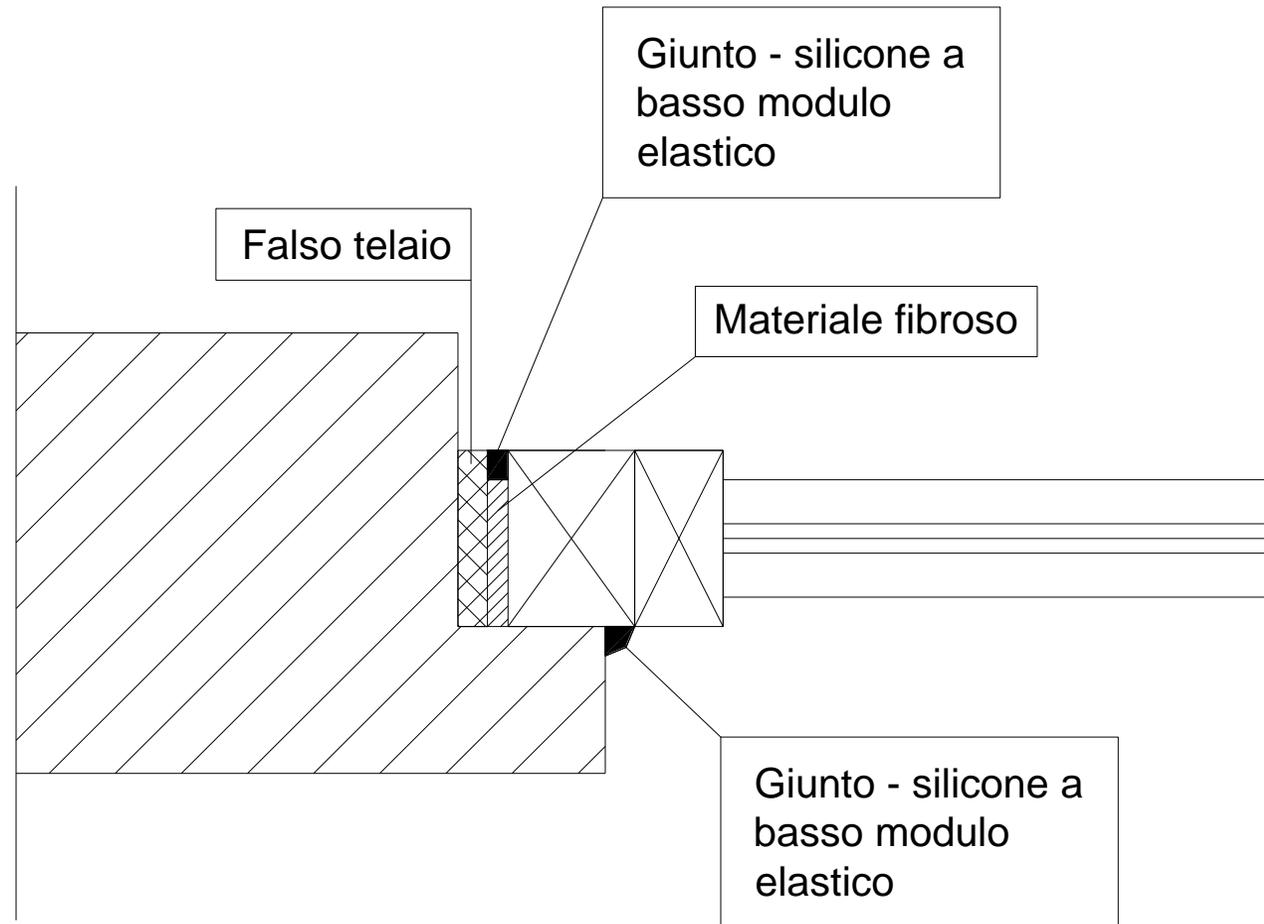


Indicazioni di posa


NO

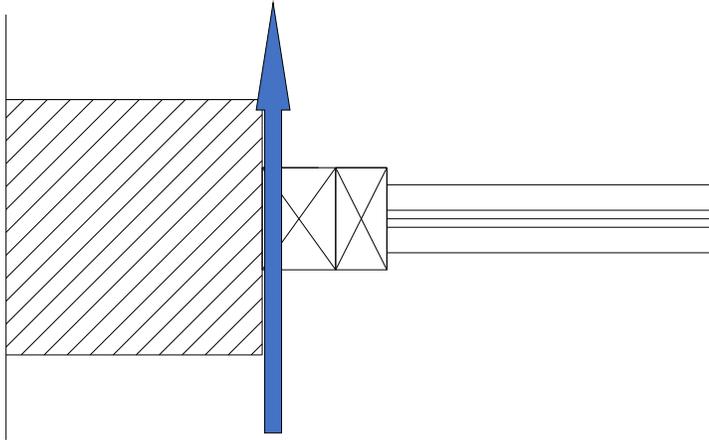

SI

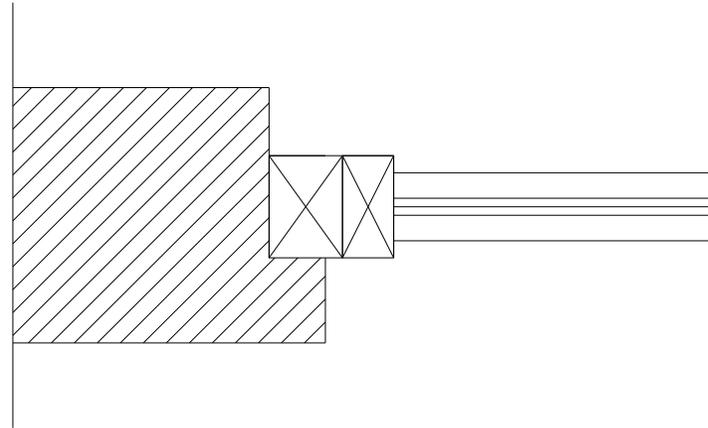

Rumori da impianti

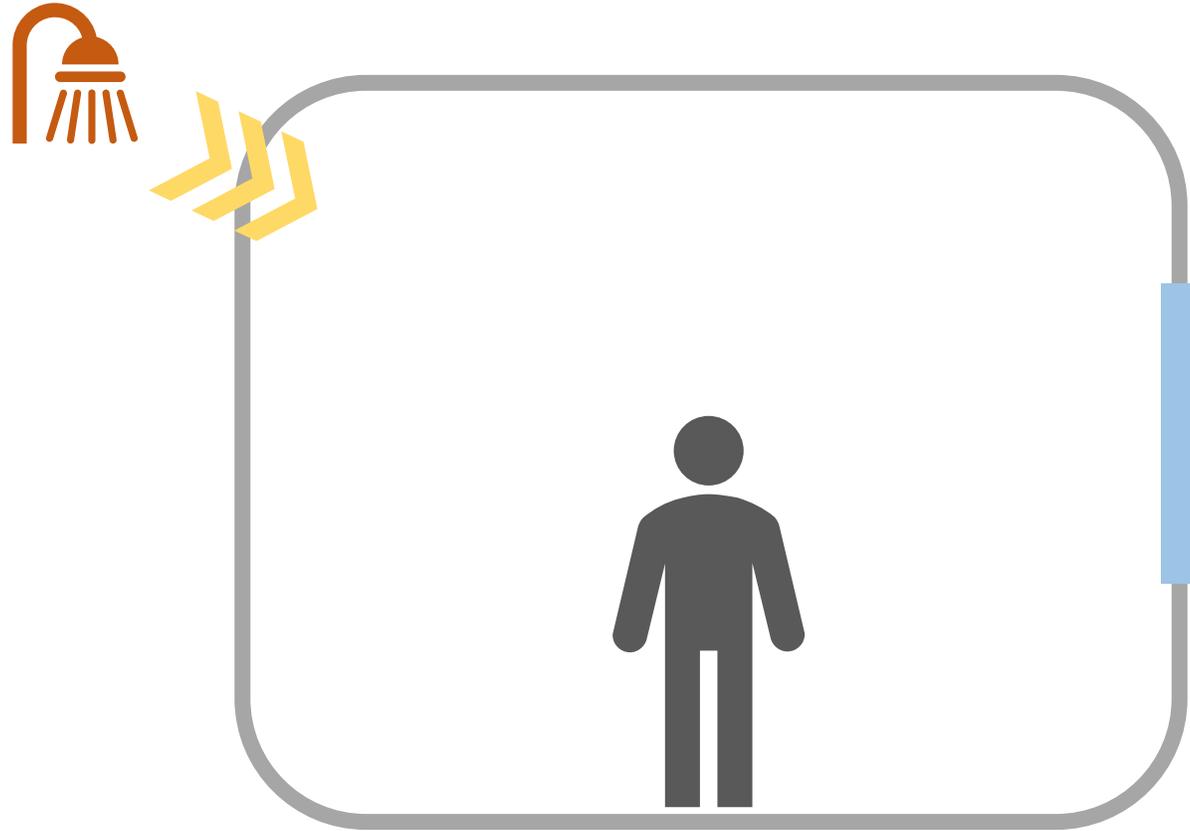

Calcoli previsionali

UNI EN 12354-5 (???)



Misure in opera


UNI EN ISO 16032

UNI EN ISO 10052


UNI 8199




Misura in opera

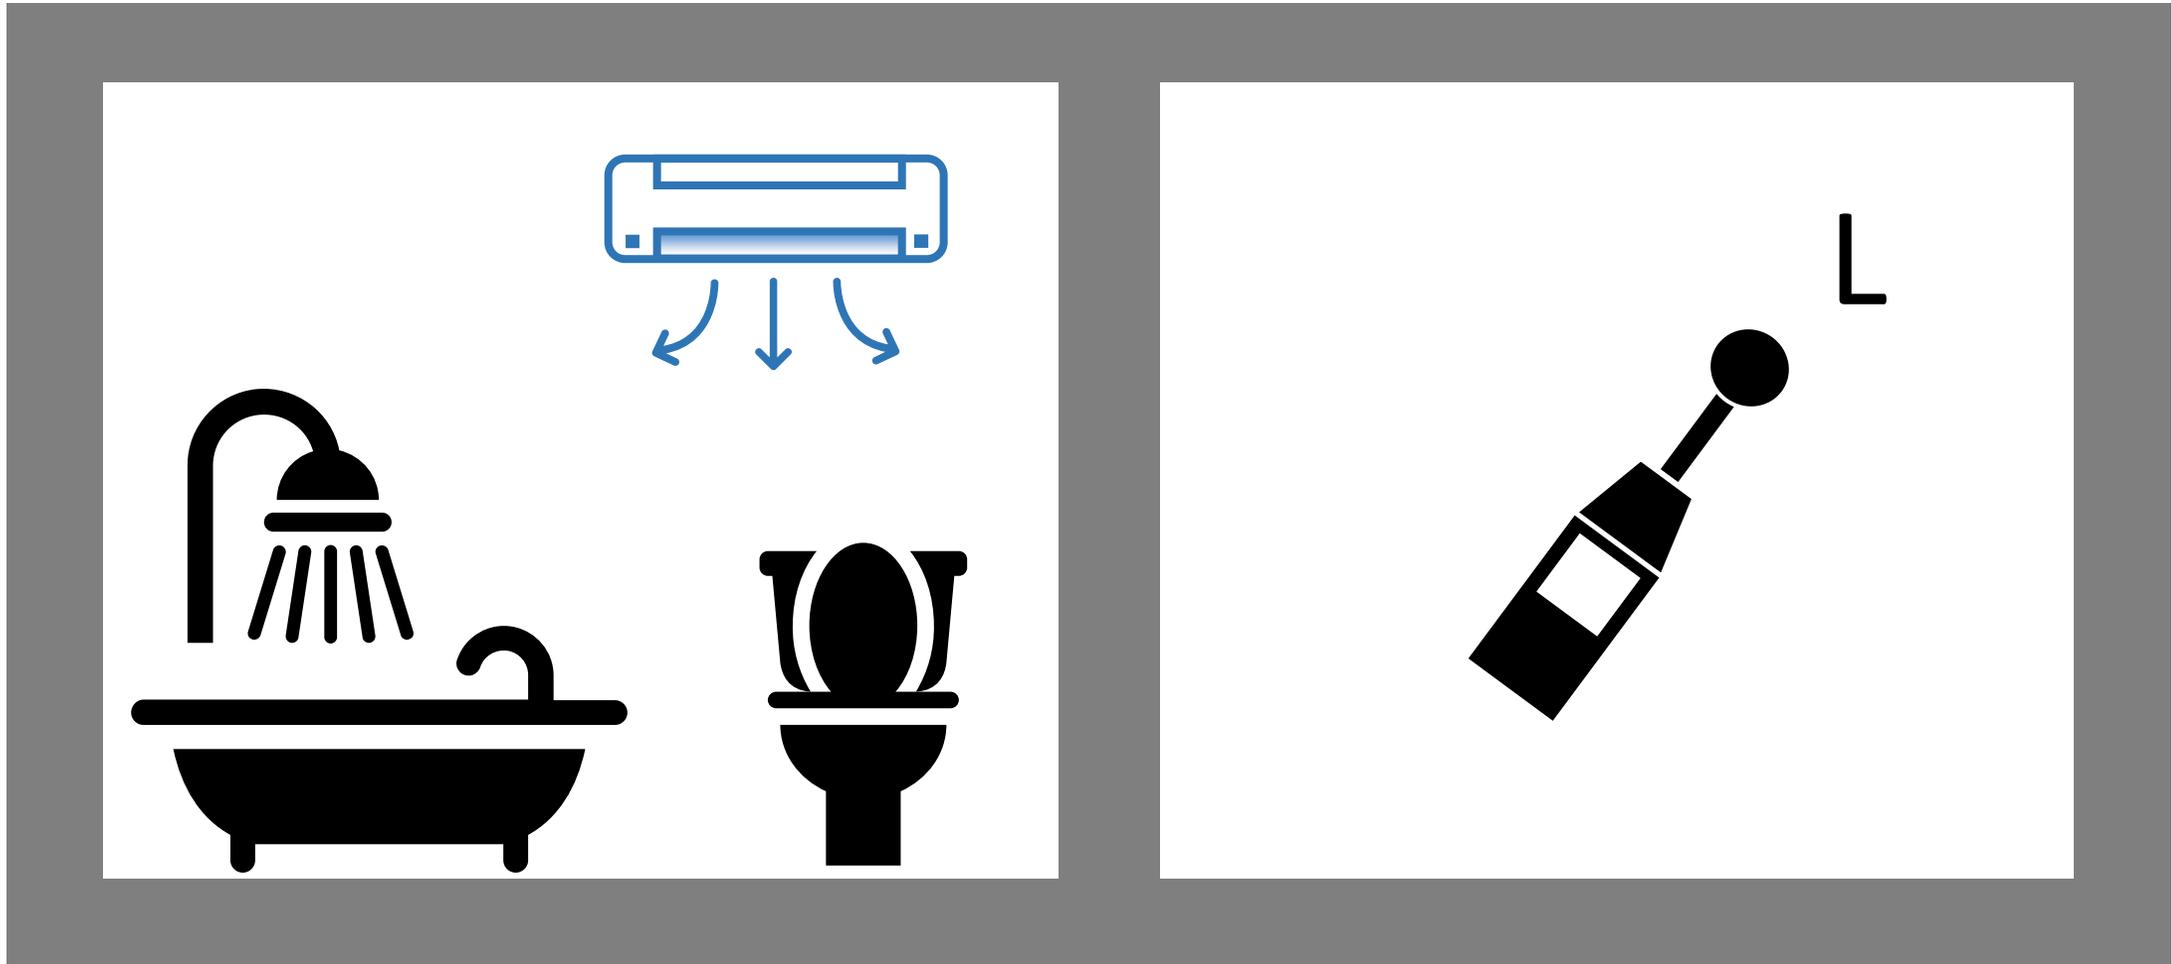

Misura in opera

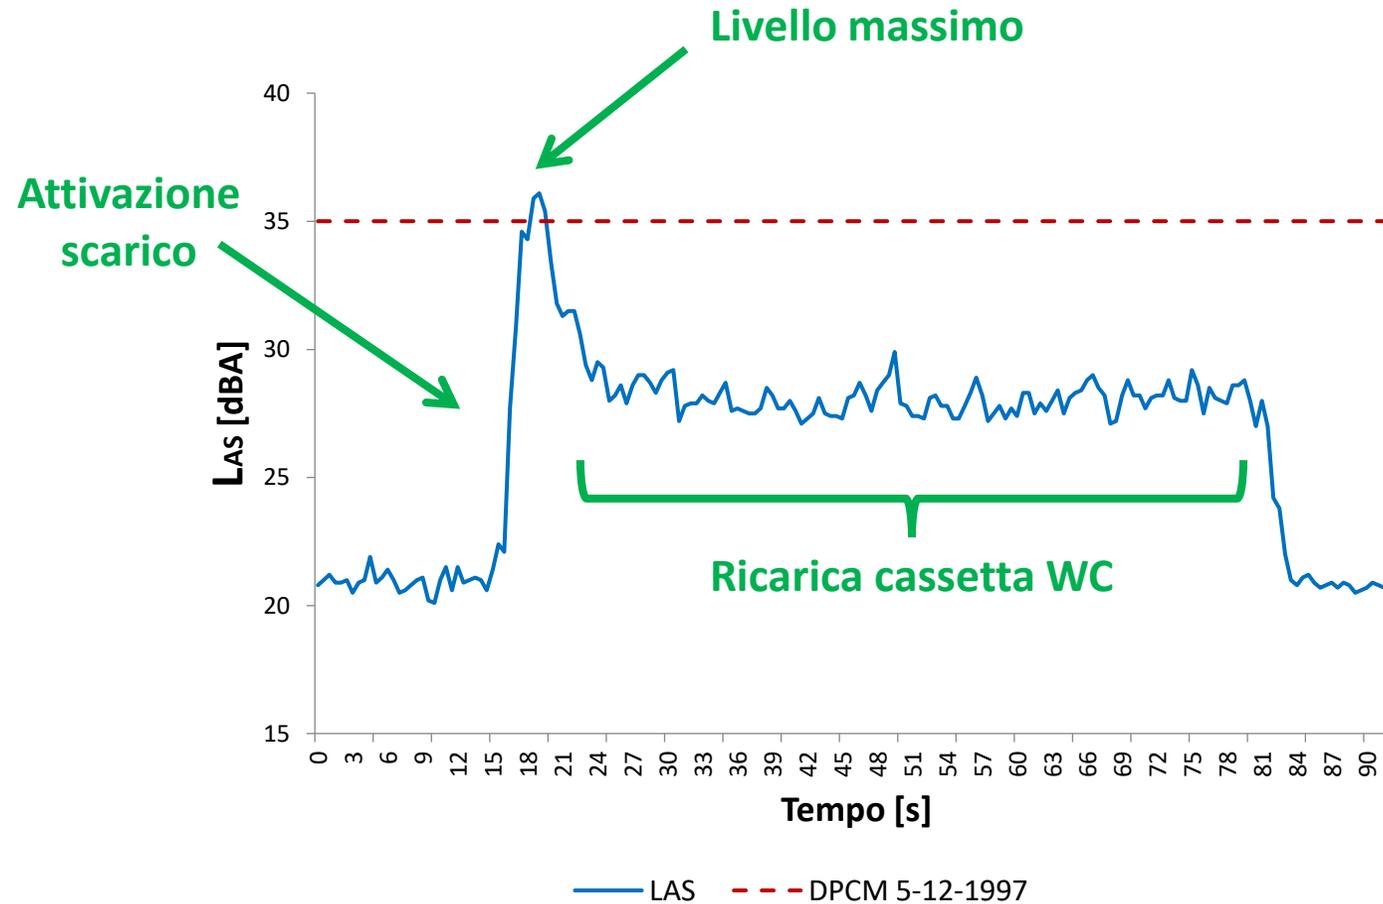

Misura in opera

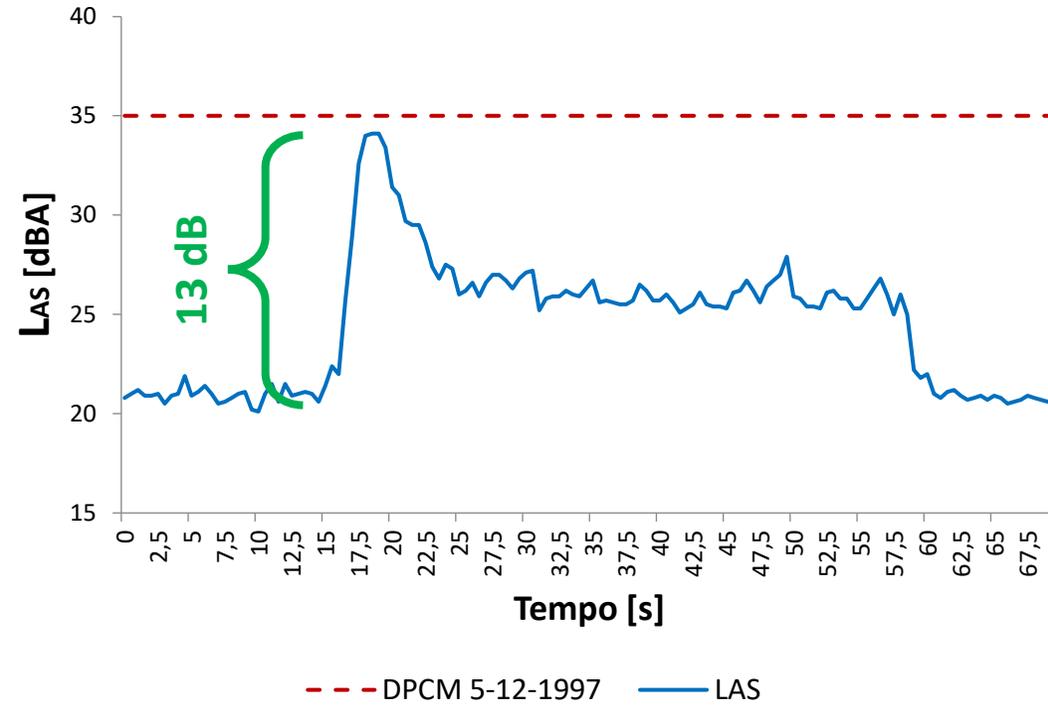


**Airborne
sound**


1. Rumore «aereo»

2. Rumore strutturale



**Structure borne
sound**

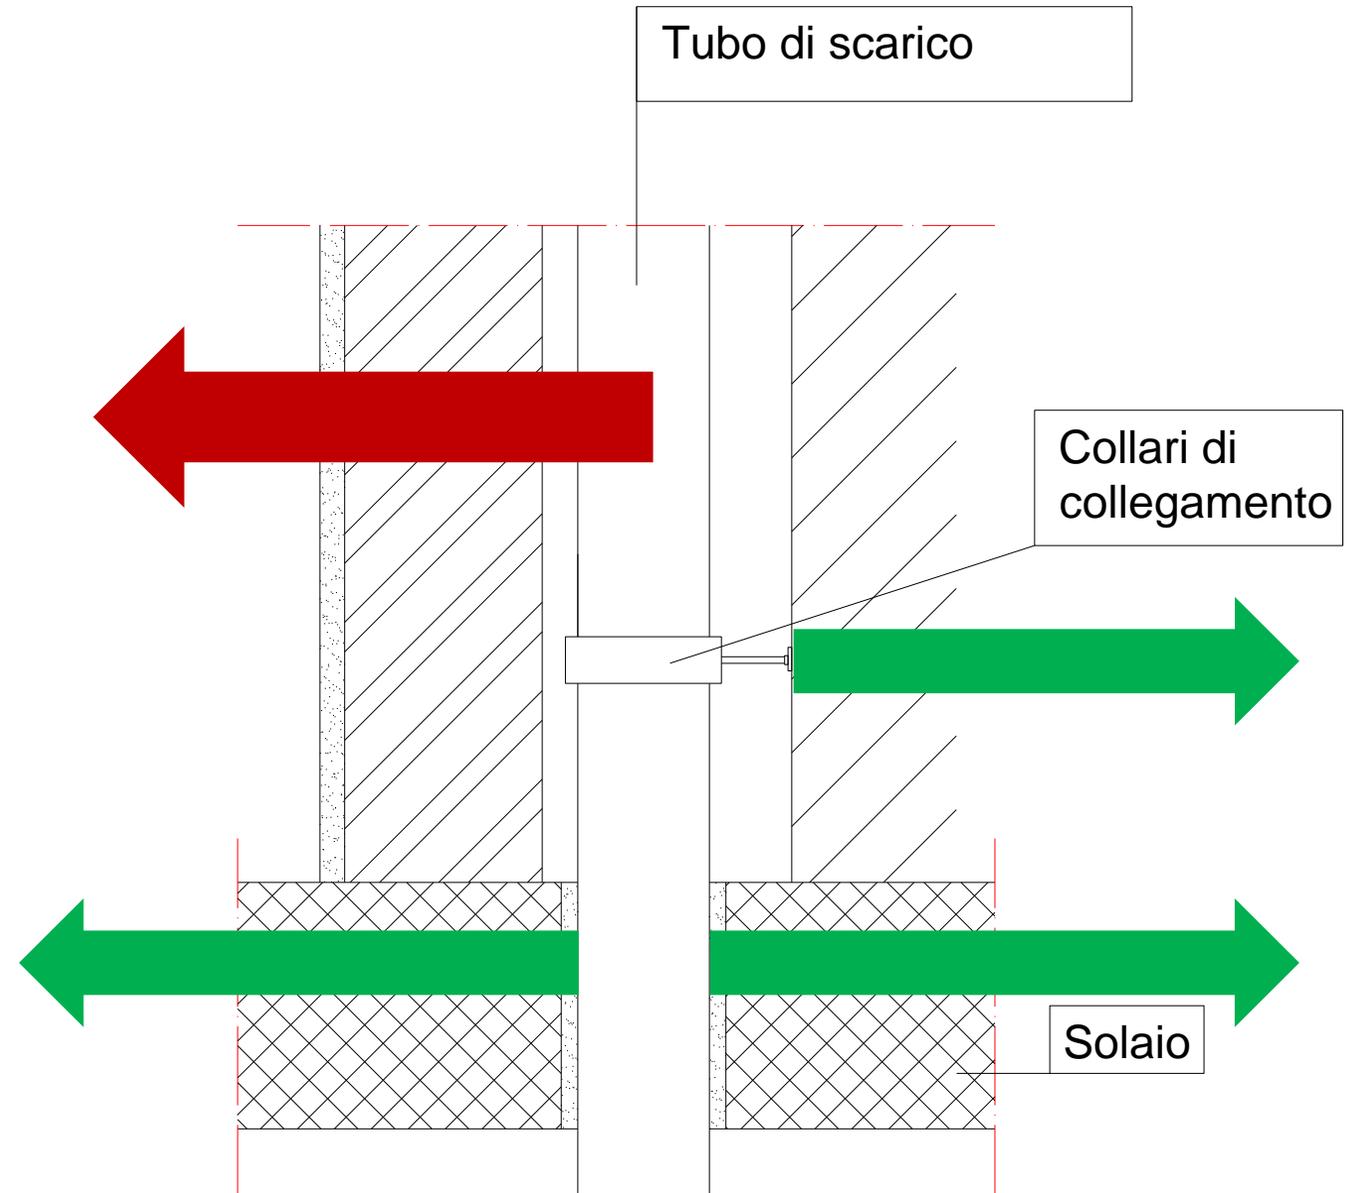



Misura in laboratorio – UNI EN 14366

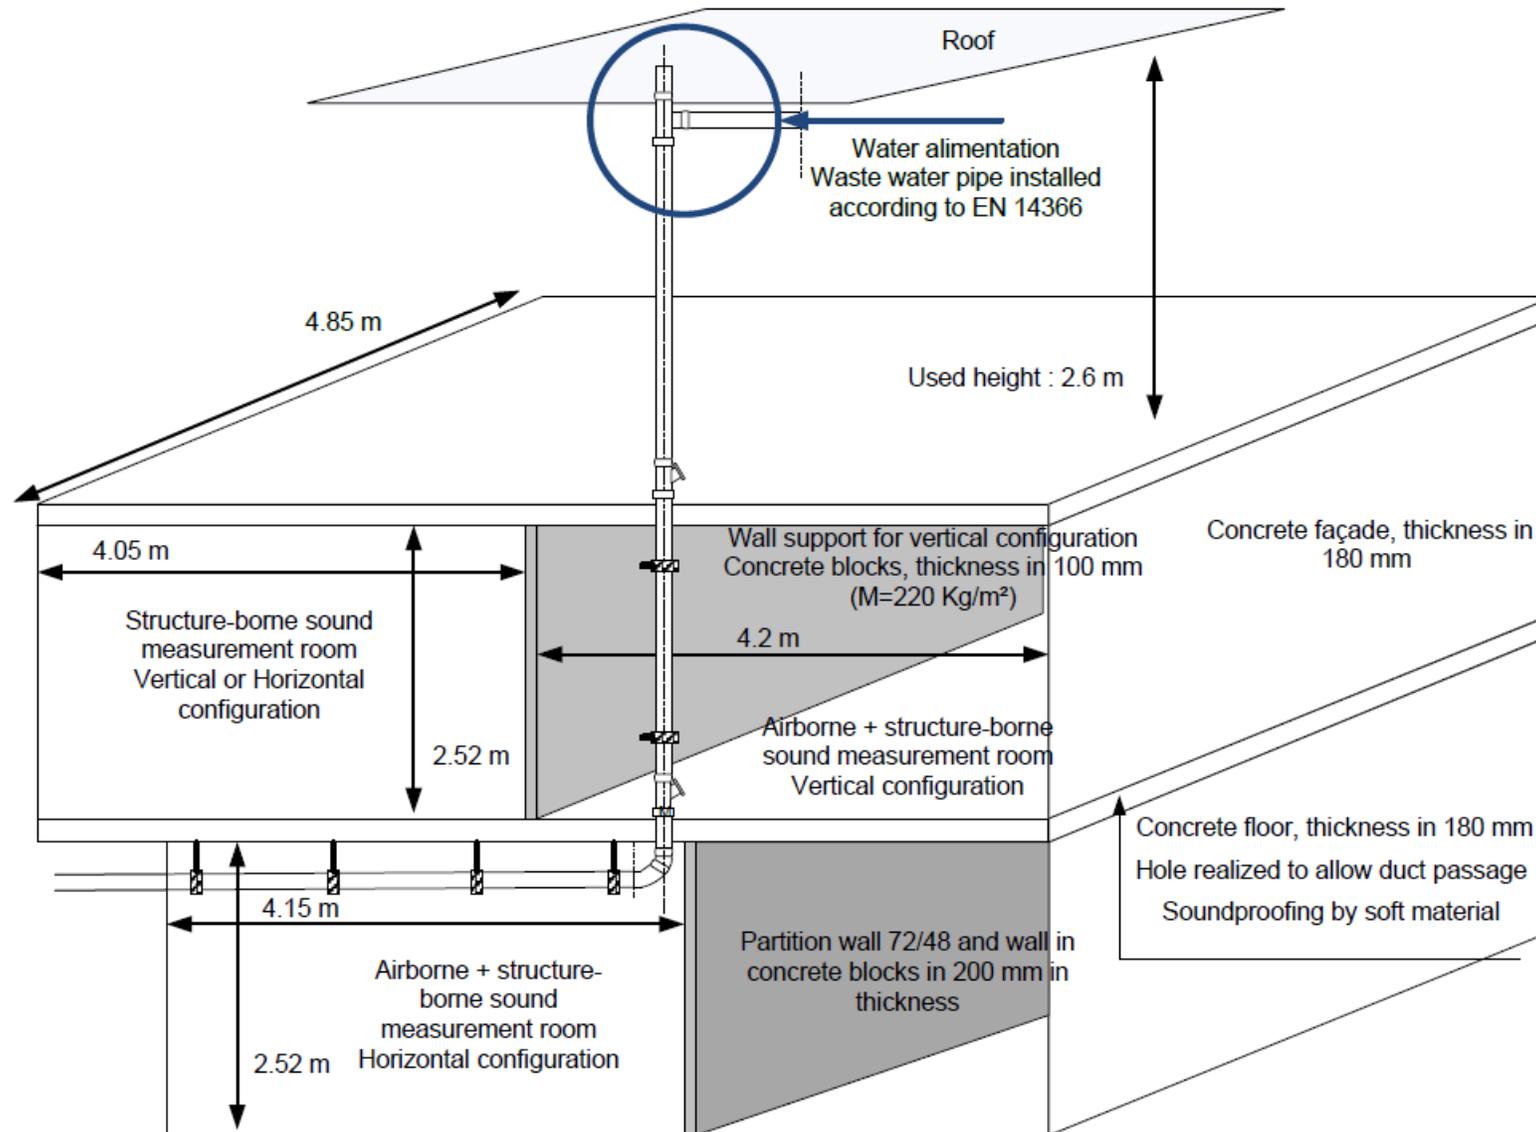

Parete tra U.I.

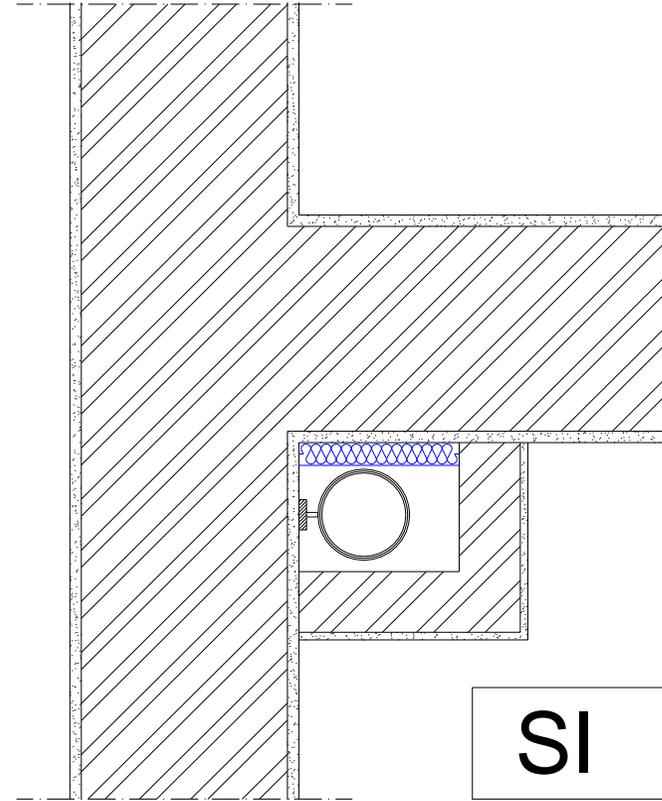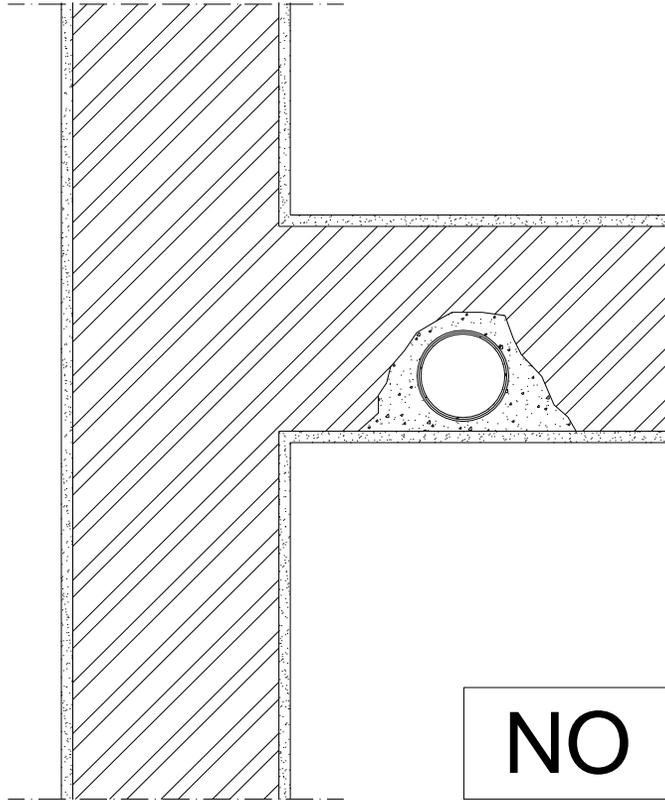

Parete esterna

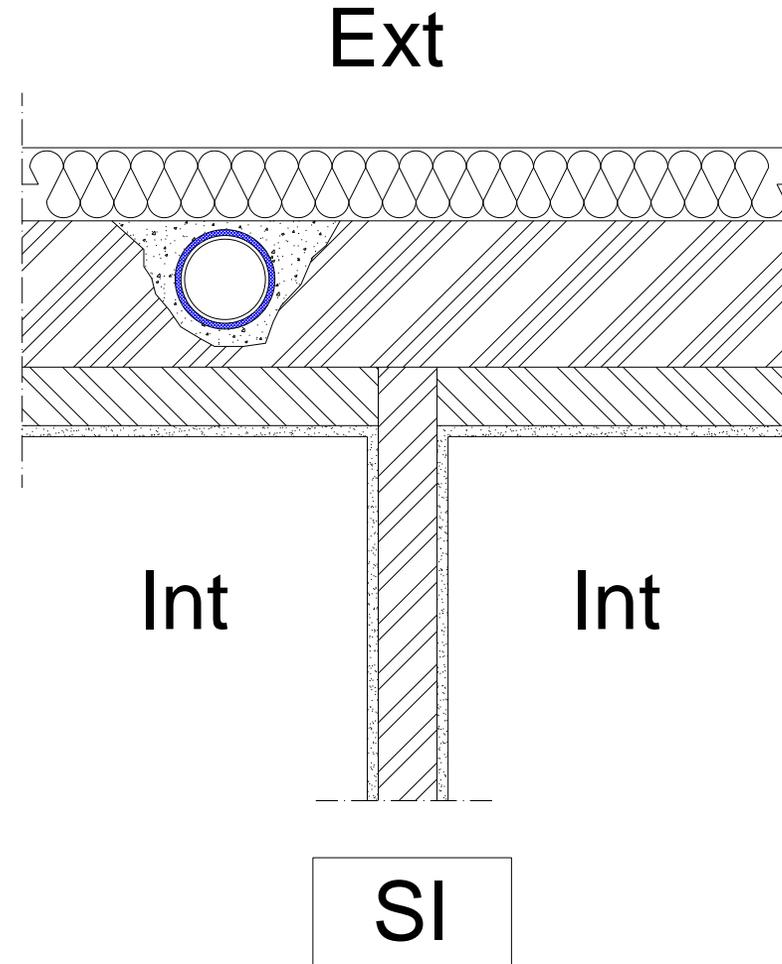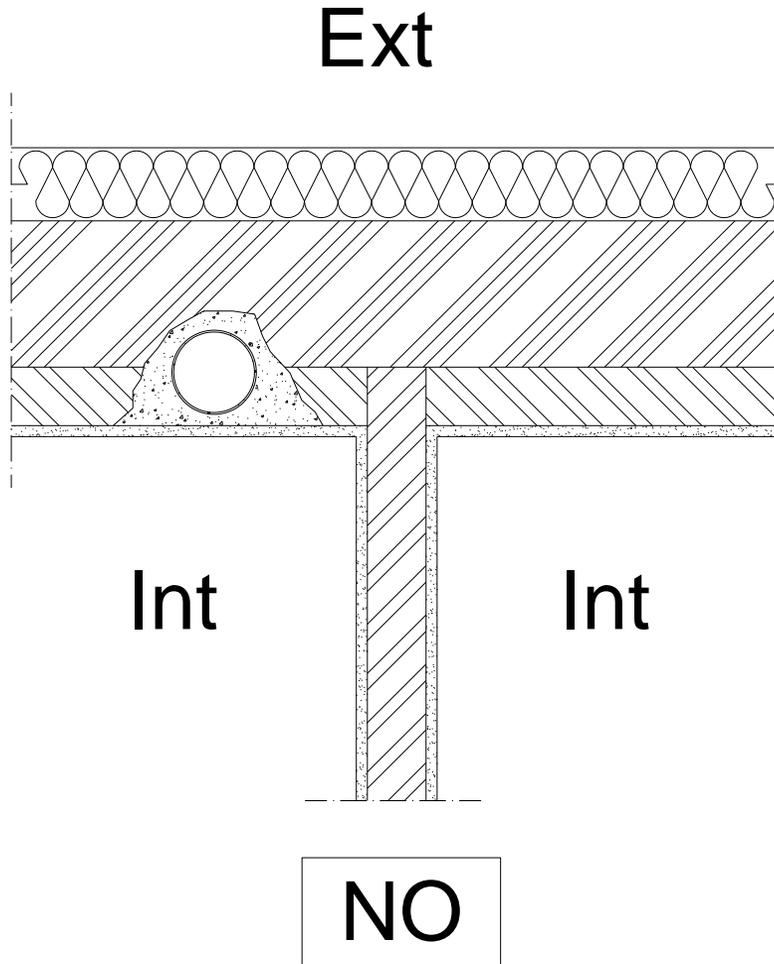

PROSPETTIVE FUTURE?

Superbonus
110%

Prospettive future




**NUOVO DECRETO
REQUISITI ACUSTICI
PASSIVI?**



Idee per un nuovo decreto

DOWNLOAD

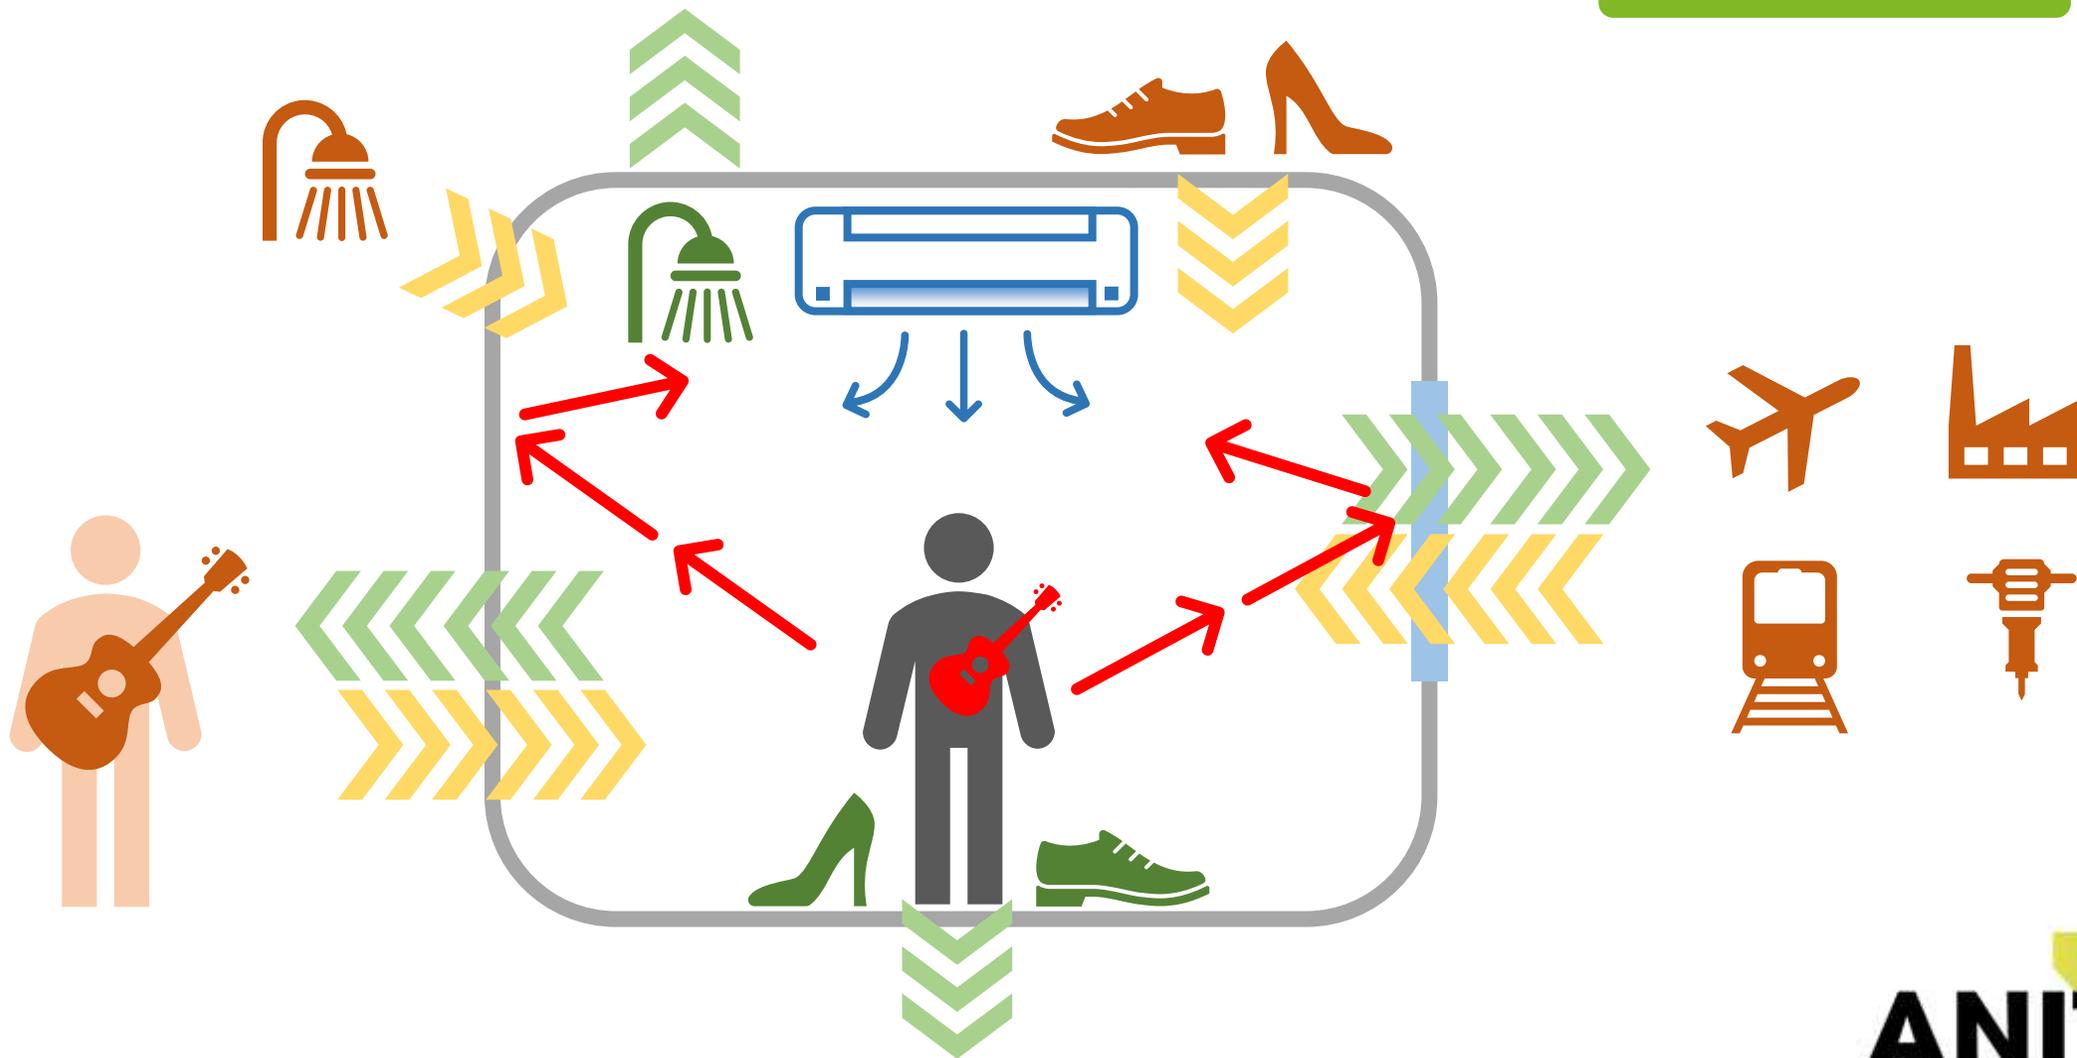

ANIT

ANIT 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

PVC 
PVC FORUM ITALIA

Grazie per l'attenzione